



# FIRE MASTER®



[WWW.FIRE-MASTER.CL](http://WWW.FIRE-MASTER.CL)



## INDICE

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| - Introducción.....                                       | 1       |
| - Preguntas frecuentes respecto a la nueva normativa..... | 2,3 y 4 |
| - Extintores P.Q.S. Portátiles D.S. nº44                  |         |
| - Extintor 10 Kgs D.S. nº44 .....                         | 5 y 6   |
| - Extintor 6 Kgs D.S. nº44 .....                          | 7 y 8   |
| - Extintor 4 Kgs D.S. nº44 .....                          | 9 y 10  |
| - Extintor 2 Kgs D.S. nº44 .....                          | 11 y 12 |
| - Extintor 1Kg D.S. nº44 .....                            | 13 y 14 |
| - Extintores P.Q.S. Rodante D.S. nº44                     |         |
| - Extintor 25 Kgs D.S. nº44 .....                         | 15 y 16 |
| - Extintor 50 Kgs D.S. nº44 .....                         | 17 y 18 |
| - Extintor 100 Kgs D.S. nº44 .....                        | 19 y 20 |
| - Extintores CO2 Portátiles                               |         |
| - Extintor Co2 2 Kgs .....                                | 21 y 22 |
| - Extintor Co2 5 Kgs .....                                | 23 y 24 |
| - Extintor Co2 6 Kgs .....                                | 25 y 26 |
| - Extintor CO2 Rodante                                    |         |
| - Extintor Co2 10 Kgs .....                               | 27 y 28 |
| - Accesorios Extintores D.S. nº44                         |         |
| - Oring, pasadores, cintillo y manómetro.....             | 29      |
| - Válvulas P.Q.S y Co2 .....                              | 30      |
| - Mangueras P.Q.S. ....                                   | 31      |
| - Difusores y Sifones .....                               | 32      |
| - Difusores y Mangueras Co2 .....                         | 33      |
| - Polvo Químico Seco y Soportes.....                      | 34      |

Estimados Clientes,

Junto con saludar, les damos a conocer nuestra empresa y nuestro Manual Decreto Supremo n° 44.

Somos una organización dedicada a la protección y seguridad contra incendios, nuestros orígenes se remontan al año 1980 contando con más de 40 años de trayectoria, lo que nos ha permitido desarrollar una vasta experiencia en el rubro.

En la actualidad importamos y comercializamos extintores a lo largo de todo el país, procurando abastecer la demanda del mercado nacional, trabajando en conjunto con nuestros partner estratégicos.

Nos relacionamos con clientes establecidos, buscando cultivar relaciones en el largo plazo y no simplemente generar ventas. Hoy en día distribuimos extintores principalmente por tres canales; El rubro Retail, El rubro Automotriz y el rubro Extintorero.

Las características que nos han colocado en posición de líder, son la calidad de los insumos de fabricación, la cercanía con nuestro capital humano, la responsabilidad con los clientes y la alta capacidad de entrega de productos.

Esperamos que este 2020 sea un año de beneficio mutuo, que nos permita entregar la mejor protección a todos nuestros clientes y seguir desarrollando el rubro de los extintores.

Como bien saben, desde el 20 de Febrero del año 2020 entró en vigencia el Decreto Supremo n° 44, el cual establece nuevos requisitos de calidad y seguridad, tanto en la fabricación de extintores, como en los servicios técnicos.

Desde esa fecha en adelante, solo se emitirán certificados bajo el nuevo decreto. Nosotros como empresa, desarrollamos y probamos cada uno de los productos que competen la nueva normativa, asegurando poder entregarles a todos nuestros clientes productos acordes a la legislación vigente.

Fire Master entregara a sus clientes (certificados por un ente acreditado por el INN) el manual del D.S n° 44, proporcionando las herramientas necesarias para realizar las debidas mantenciones y/o recargas de nuestros extintores, respetando y trabajando acorde a la Nch 2056 y la Nch 3268.

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056. Manteniendo las características técnicas originales del equipo, y utilizando los insumos y piezas descritos en este manual.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).

Esperamos que les sea de gran utilidad,

Atte,

FIRE MASTER



# Preguntas frecuentes respecto a la nueva Normativa

Con la entrada en vigencia del nuevo Decreto Supremo n° 44 surgieron bastantes preguntas frecuentes, las cuales fuimos desarrollando. Les dejamos nuestras respuestas para su conocimiento...

## ¿Hasta cuándo se pueden vender equipos bajo el D.S. 369?

Los extintores portátiles que hayan sido certificados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente reglamento podrán ser comercializados en el territorio nacional solo durante los primeros 150 días desde la entrada en vigencia del D.S.n° 44. Esto quiere decir que se podrán seguir comercializando hasta mediados de Julio o bien hasta que el stock certificado previamente en plaza, se agote.

## ¿Porque nuestro polvo químico seco es al 75%?

El nuevo D.S n°44 en su título segundo, artículo 11, letra C; indica que la composición química del agente activo, debe ser como mínimo del 70%. Por esto y pensando en evitar pequeñas variaciones respecto a los porcentajes de agente activo desde el origen, es que determinamos trabajar con polvo químico seco al 75%.

## ¿Y por qué no al 90%?

Porque en ese rango de porcentajes 75% - 90% los ratings de apague son los mismo, por lo que los potenciales de apague no varían.  
De todas maneras, como empresa, continuaremos importando P.Q.S al 90% como insumo, buscando apoyar sus servicios de mantención y recarga, de equipos D.S. 369 que lo necesiten.

## ¿Por qué tienen base los cilindros de 4, 6 y 10 KGS?

La base de los extintores, siempre ha sido una preocupación en el rubro. Con el nuevo diseño de los equipos procuramos estar al margen de golpes o corrosión en su base, protegiendo el cilindro, su pintura y la exposición a la corrosión.

## Como la presión de trabajo aumento, ¿qué ocurre con la presión de ensayo y de ruptura?

### Respecto a las presiones de Ensayo

1180//2 - 4.9.2\* Para los extintores portátiles manuales, que utilizan cámara única para el agente de extinción y el gas expelente, la presión de ensayo debe ser 3 VECES la presión de trabajo proyectada a 21°C.

1180//2 - 4.9.3\* Para los extintores rodantes, la presión de ensayo debe ser dos veces la presión de trabajo proyectada a 21°C.

### Respecto a las presiones de Ruptura

1180//2 - 4.11 – 6.1.4\* Los extintores portátiles manuales deben ser resistentes a la ruptura cuando se someten, durante 1 minuto, a una presión equivalente a dos veces la presión de prueba marcada en el cilindro.

1180//2 - 4.11 – 6.2.2\* Los tanques metálicos deben ser resistentes a la ruptura cuando se someten, durante 1 min, a una presión equivalente a cuatro veces la presión de trabajo proyectada a 21°C.

Si bien el D.S. n° 44 no exige que un laboratorio realice la prueba de ruptura, el fabricante o importador tiene el deber de demostrarlo de alguna manera, ya sea con ensayos desde el origen que avalen dicha prueba o bien solicitándolo a los mismos laboratorios y que esto quede como respaldo para eventuales fiscalizaciones.

En nuestro caso, las pruebas las realizamos en origen y también se las solicitamos al laboratorio de ensayos de CESMEC.

Por otro lado, nuestros equipos también cuentan con la certificación del D.S. n° 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El cual establece que todo extintor que sea comercializado para el transporte debe cumplir con dicha normativa, esto es muy relevante para quienes trabajar en el rubro automotriz.

# Preguntas frecuentes respecto a la nueva Normativa

## ¿Qué características debo tener en cuenta al revisar o adquirir un manómetro bajo el D.S. n° 44?

NCh 1180//5 2008 – 6 Marcado. El cuadrante del manómetro o indicador de presión debe presentar; en idioma español y caracteres fácilmente legibles e indelebles, la siguiente información:

- a.- Marca o Identificación del fabricante.
- b.- Leyenda indicando el tipo de agente de extinción con el cual se puede utilizar el manómetro o indicador de presión.
- c.- La compatibilidad galvánica con el metal de la válvula. En nuestro caso, con válvulas con cuerpo de bronce; mediante una línea horizontal debajo de la marca de identificación del fabricante.

## Consideraciones respecto al funcionamiento y alivio de la válvula

NCh 1180//3 2008 – 4 Requisitos. 4.2. Las conexiones roscadas sobre el cilindro deben engranar a lo menos con cuatro vueltas completas de rosca y deben poder aliviar la presión con al menos dos vueltas completas de la misma.

## ¿Existe algún dato nuevo que se debe incorporar a la marca de golpe del cilindro?

Bajo el nuevo D.S n°44, título segundo, obligación para la rotulación de extintores portátiles. Se incorporó la marca de las Clases de fuego. Ejemplo: "ABC" En el caso de los equipos de polvo químico seco.

## ¿Cuáles son las temperaturas límites de operación? ¿Existen dos?

NCh 1180//1 2008 – Requisitos Generales 4.15  
Sí, existen dos parámetros. Los extintores deben funcionar dentro de uno de los siguientes rangos de temperatura límite de operación: -40°C a + 49°C // -54°C a 49°C.

## Respecto a los Servicios Técnicos

### DS n° 44 Título 2 OBLIGACIONES PARA LA ROTULACION DE EXTINTORES PORTATILES

Artículo 13 – El servicio técnico deberá incorporar en todos los extintores de tipo presurizado permanente que hayan sido sometidos a mantenimiento, que incluyan examen interno, o que hayan sido recargados, una argolla de material rígido alrededor del gollete o cuello del extintor. La argolla deberá contener información que identifique la razón social del servicio técnico, nombre de fantasía o comercial, el mes y año de la prestación realizada. Así mismo deberá ser del color que corresponda según el año; Café claro 2020, Negro 2021, Amarillo 2022, etc...

### DS n° 44 Título 4 DE LOS SERVICIOS TECNICOS

Artículo 24 - Para el desarrollo de las funciones del Servicio Técnico se tomará en consideración lo expuesto en el presente reglamento y en lo no contemplado por este, lo dispuesto en la:

-NCH 3268 – Extintores Portátiles – Servicios Técnicos – Requisitos

-NCH 2056 – Extintores Portátiles – Inspección, Mantenimiento y Recarga – Requisitos Generales.

Artículo 25 - Los Servicios técnicos deberán estar certificados por un organismo de certificación de productos acreditado por el Sistema nacional de acreditación del instituto nacional de normalización (INN). El organismo de certificación deberá utilizar el modelo ISO/CASCO 6, para la certificación del servicio técnico.

Artículo 26 - Los servicios técnicos deberán realizar los mantenimientos y recargas de acuerdo a las instrucciones contenidas en el manual del fabricante o importador del extintor, a la Nch 2056 y a la Nch 3268, manteniendo las características técnicas originales del equipo, utilizando partes y piezas de acuerdo al manual del fabricante o importador.

Artículo 27 - El manual del extintor deberá ser proporcionado al servicio técnico por el fabricante o importador del extintor.

# Preguntas frecuentes respecto a la nueva Normativa

## ¿Cómo puedo determinar la presión de PSI en Kg/ cm2?

Para determinar la conversión de PSI a Kg/ cm2:

- 1 kg/cm2 es equivalente a 14,2233 psi.
- Con lo que 13,7 kg/cm2 son equivalentes a 195 PSI.
- \*Esta es la presión de funcionamiento establecida en el nuevo D.S n° 44.

## ¿Cómo variaron las exigencias de la prueba de fuego clase A?

Las pruebas de fuego clase A, con el nuevo decreto son más exigentes, aumentando el número de listones y capas, en todos los potenciales. Actualizando a la Nch 1432/1 2007 en remplazo de la del año 1993.  
Debido a esto, mantener los mismos potenciales del decreto anterior o superarlos, es mucho más exigente.

| NCH. 1432 / 1993                                |                          |                    |                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| *Tabla 2. - Construcción de Castillos de Madera |                          |                    |                                                                                |
| Potencial de Extinción                          | N° de Listones de Madera | Dimensiones en mm. | Colocación de los listones en Castillo                                         |
| 1 - A                                           | 50                       | 38*38*508          | 10 capas de 5                                                                  |
| 2 - A                                           | 78                       | 38*38*651          | 13 capas de 6                                                                  |
| 3 - A                                           | 98                       | 38*38*781          | 14 capas de 7                                                                  |
| 4 - A                                           | 120                      | 38*38*848          | 15 capas de 8                                                                  |
| 6 - A                                           | 153                      | 38*38*976          | 17 capas de 9                                                                  |
| 10 - A                                          | 209                      | 38*38*1207         | 19 capas de 11                                                                 |
| 20 - A                                          | 160                      | 38*89*1581         | 10 capas de 15 colocados de canto y una capa superior de 12 colocados de plano |
| 30 - A                                          | 192                      | 38*89*1895         | 10 capas de 18 colocados de canto y una capa superior de 12 colocados de plano |
| 40 - A                                          | 224                      | 38*89*2213         | 10 capas de 21 colocados de canto y una capa superior de 14 colocados de plano |

| NCH. 1432 / 1 2007                              |                          |                    |                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| *Tabla 2. - Construcción de Castillos de Madera |                          |                    |                                                                                |
| Potencial de Extinción                          | N° de Listones de Madera | Dimensiones en mm. | Colocación de los listones en Castillo                                         |
| 1 - A                                           | 72                       | 38*38*500          | 12 capas de 6                                                                  |
| 2 - A                                           | 112                      | 38*38*635          | 16 capas de 7                                                                  |
| 3 - A                                           | 144                      | 38*38*735          | 18 capas de 8                                                                  |
| 4 - A                                           | 180                      | 38*38*800          | 20 capas de 9                                                                  |
| 6 - A                                           | 230                      | 38*38*925          | 23 capas de 10                                                                 |
| 10 - A                                          | 324                      | 38*38*1100         | 27 capas de 12                                                                 |
| 20 - A                                          | 256                      | 38*89*1400         | 16 capas de 16 colocados de canto y una capa superior de 10 colocados de plano |
| 30 - A                                          | 324                      | 38*89*1625         | 18 capas de 18 colocados de canto y una capa superior de 12 colocados de plano |
| 40 - A                                          | 400                      | 38*89*1750         | 20 capas de 20 colocados de canto y una capa superior de 14 colocados de plano |



**FIRE MASTER®**

EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO  
FIRE MASTER P.Q.S.  
10 Kg

Equipos portátiles de extinción ABC  
Versiones de 1 a 10 kgs, polvo químico seco.  
Utilizados en vehículos, casas y locales  
comerciales.



**A** PAPEL, MADERA,  
TEXTILES, PLÁSTICO



**B** GASES Y LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELÉCTRICOS

Clase **A B C** - 10 kilos 75%

### Especificaciones técnicas

|                                           |                      |                           |               |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción        | Polvo Químico Seco   | Extintor cargado          | 14,26 kilos   |
| Nombre químico                            | Fosfato Mono amónico | Extintor descargado       | 4,26 kilos    |
| Contenido porcentual del compuesto activo | 75%                  | Tº límite de operación    | -40°C + 49°C  |
| Capacidad nominal                         | 10 Kilos             | Presión de trabajo        | 195 PSI       |
| Potencial de Extinción                    | 10A-40B-C            | Presión de ruptura        | 1170 PSI      |
| Aislante eléctrico                        | 100 kV               | Tiempo de descarga aprox. | 30 segundos   |
| Expelente                                 | Nitrogeno            | Prueba hidroestática      | Cada 12 años  |
| Altura del equipo                         | 53 cm                | Espesor Cilindro          | 1.8 mm        |
| Diámetro del Cilindro                     | 17,5 cm              | Material Cilindro         | Acero Carbono |

WWW.FIRE-MASTER.CL ventas@fire-master.cl 227134000



Válvula M-30 con dispositivo de seguridad



Polvo Químico Seco  
Certificado



Compatibilidad Galvánica



Aluminio Anticorrosión



FULL PRESS 200  
Presión de trabajo: 200 psi  
Medidas internas: 3/8"  
Temperatura: -30°C / 82°C  
Ref hilado de poliéster (#2).

### Precauciones:

No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.  
Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, diríjase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

### Advertencias:

Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios.  
El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.



Santa María #2880, oficina 303 - Providencia, Chile.



# FIRE MASTER®


## Extintor portátil 10 Kilos 75% D.S. n°44 Código P1075

| N° | Nombre del Producto                      | CODIGO     | CANT. |
|----|------------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Manguera PQS 6 y 10 Kg                   | MANGP6-10  | 10    |
| 2  | Tubo Sifon M-30                          | SIFVAM30   | 5     |
| 3  | Válvula M30 con dispositivo de seguridad | VALVM30    | 1     |
| 4  | Oring M-30                               | ORIVALM30  | 50    |
| 5  | Soporte Mural Exitintor 4, 6 y 10 Kg     | SOPEXTL64  | 10    |
| 6  | Pasador Metálico M-30                    | PASMETM30  | 100   |
| 7  | Manómetro 195 PSI (13,7 kg/cm2)          | MANOEXT195 | 20    |
| 8  | Seguro plástico rojo (3 Centímetros)     | SEGRO3CM   | 100   |
| 9  | Cintillo Plástico - Extintor             | CINTILLO   | 20    |
| 10 | Base Plástica P10 Modelo DS 44           | BASPLASP10 | 5     |
| 11 | Polvo Químico Seco 75% (25 kg)           | POLVO75    | 1     |
| 12 | Etiqueta Frontal PQS 2 a 10 Kilos        | ETFP210    | 10    |
| 13 | Etiqueta Trasera P1075                   | ETTP1075   | 10    |

### Instrucciones:

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo según D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).

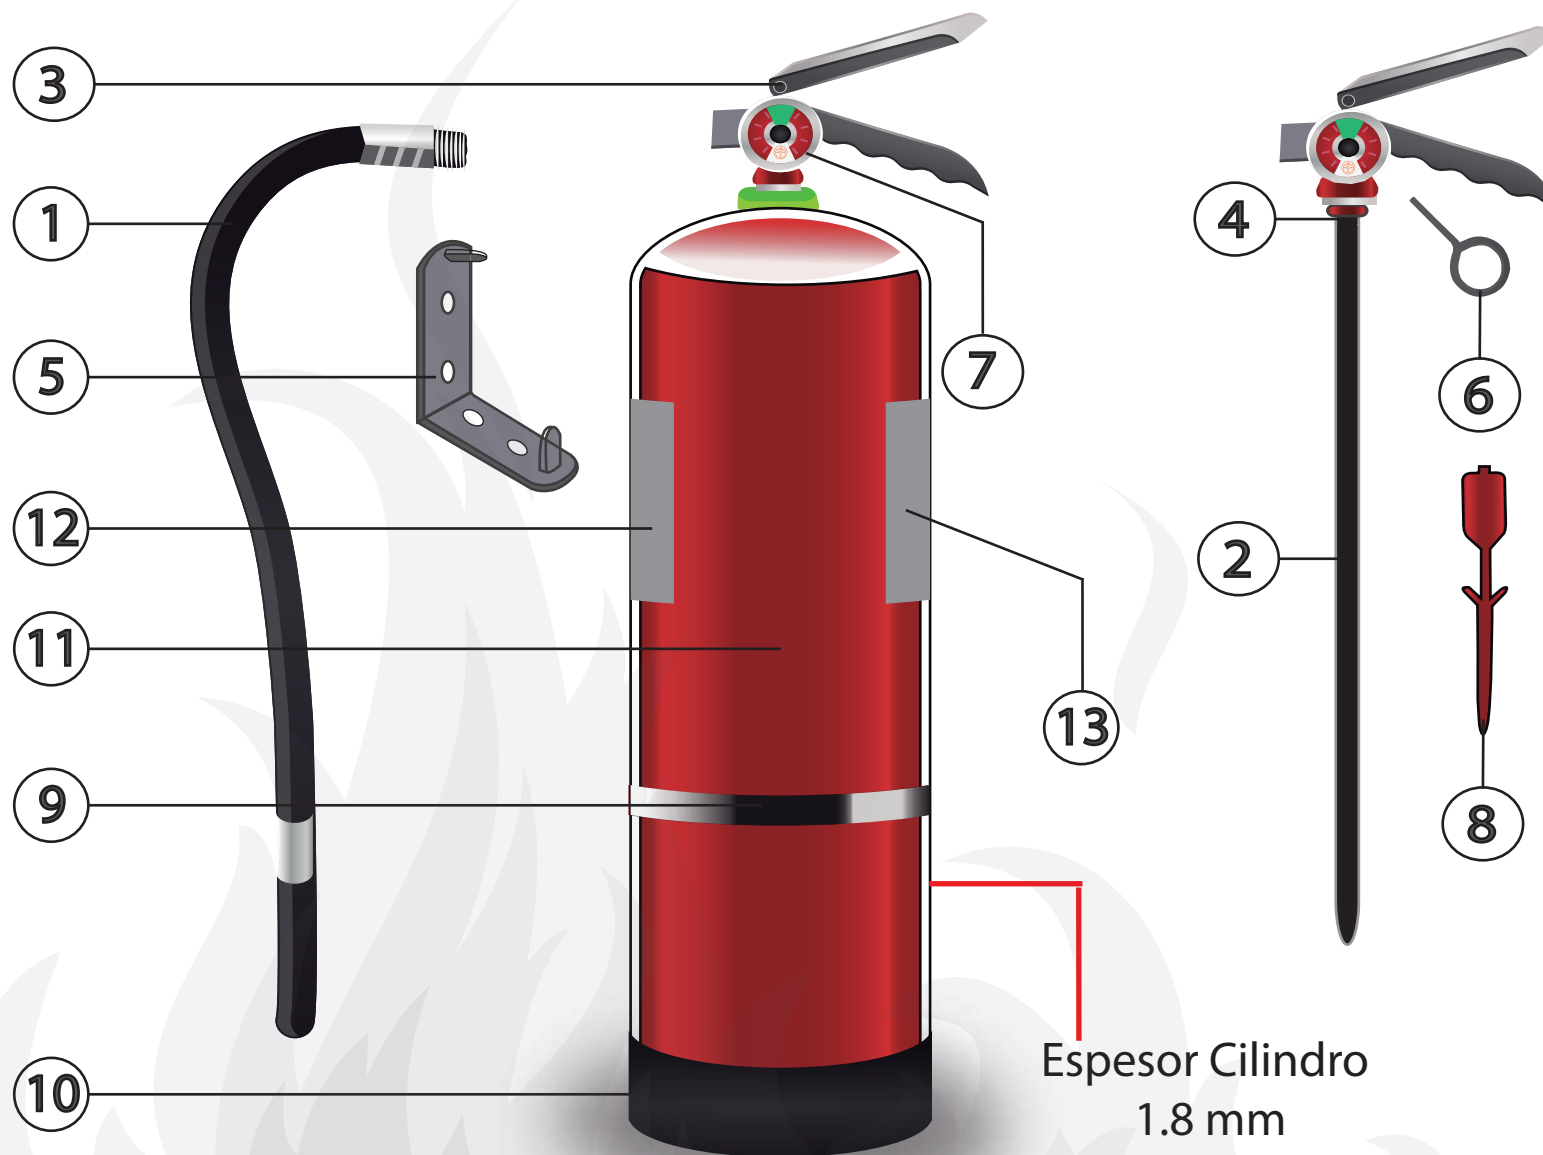



**FIRE MASTER®**

EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO  
FIRE MASTER P.Q.S.

6 Kg

Equipos portátiles de extinción ABC  
Versiones de 1 a 10 kgs, polvo químico seco.  
Utilizados en vehículos, casas y locales  
comerciales.



**A** PAPEL, MADERA,  
TEXTILES, PLÁSTICO



**B** GASES Y LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELÉCTRICOS

Clase **A B C** - 6 kilos 75%

### Especificaciones técnicas

|                                           |                      |                           |               |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción        | Polvo Químico Seco   | Extintor cargado          | 9,28 kilos    |
| Nombre químico                            | Fosfato Mono amónico | Extintor descargado       | 3,28 kilos    |
| Contenido porcentual del compuesto activo | 75%                  | Tº límite de operación    | -40°C + 49°C  |
| Capacidad nominal                         | 6 Kilos              | Presión de trabajo        | 195 PSI       |
| Potencial de Extinción                    | 6A-40B-C             | Presión de ruptura        | 1170 PSI      |
| Aislante eléctrico                        | 100 kV               | Tiempo de descarga aprox. | 24 segundos   |
| Expelente                                 | Nitrogeno            | Prueba hidroestática      | Cada 12 años  |
| Altura del equipo                         | 44,5 cm              | Espesor Cilindro          | 1.8 mm        |
| Diámetro del Cilindro                     | 15 cm                | Material Cilindro         | Acero Carbono |

WWW.FIRE-MASTER.CL ventas@fire-master.cl 227134000




Válvula M-30 con dispositivo  
de seguridad



Polvo Químico Seco  
Certificado



Compatibilidad Galvánica



Aluminio Anticorrosión



FULL PRESS 200  
Presión de trabajo: 200 psi  
Medidas internas: 3/8"  
Temperatura: -30°C / 82°C  
Ref  
hilado de poliéster (#2).

### Precauciones:

No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.

Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, diríjase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

### Advertencias:

Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios. El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.



Santa María #2880, oficina 303 - Providencia, Chile.



# FIRE MASTER®


## Extintor portátil 6 Kilos 75% D.S. n°44 Código P675

| N° | Nombre del Producto                      | CODIGO     | CANT. |
|----|------------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Manguera PQS 6 y 10 Kg                   | MANGP6-10  | 10    |
| 2  | Tubo Sifon M-30                          | SIFVAM30   | 5     |
| 3  | Válvula M30 con dispositivo de seguridad | VALVM30    | 1     |
| 4  | Oring M-30                               | ORIVALM30  | 50    |
| 5  | Soporte Mural Exitintor 4, 6 y 10 Kg     | SOPEXTL64  | 10    |
| 6  | Pasador Metálico M-30                    | PASMETM30  | 100   |
| 7  | Manómetro 195 PSI (13,7 kg/cm2)          | MANOEXT195 | 20    |
| 8  | Seguro plástico rojo (3 Centímetros)     | SEGRO3CM   | 100   |
| 9  | Cintillo Plástico - Extintor             | CINTILLO   | 20    |
| 10 | Base Plástica P4 - P6 Modelo DS 44       | BASPLASP46 | 5     |
| 11 | Polvo Químico Seco 75% (25 kg)           | POLVO75    | 1     |
| 12 | Etiqueta Frontal PQS 2 a 10 Kilos        | ETFP210    | 10    |
| 13 | Etiqueta Trasera P675                    | ETTP675    | 10    |

### Instrucciones:

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo según D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).

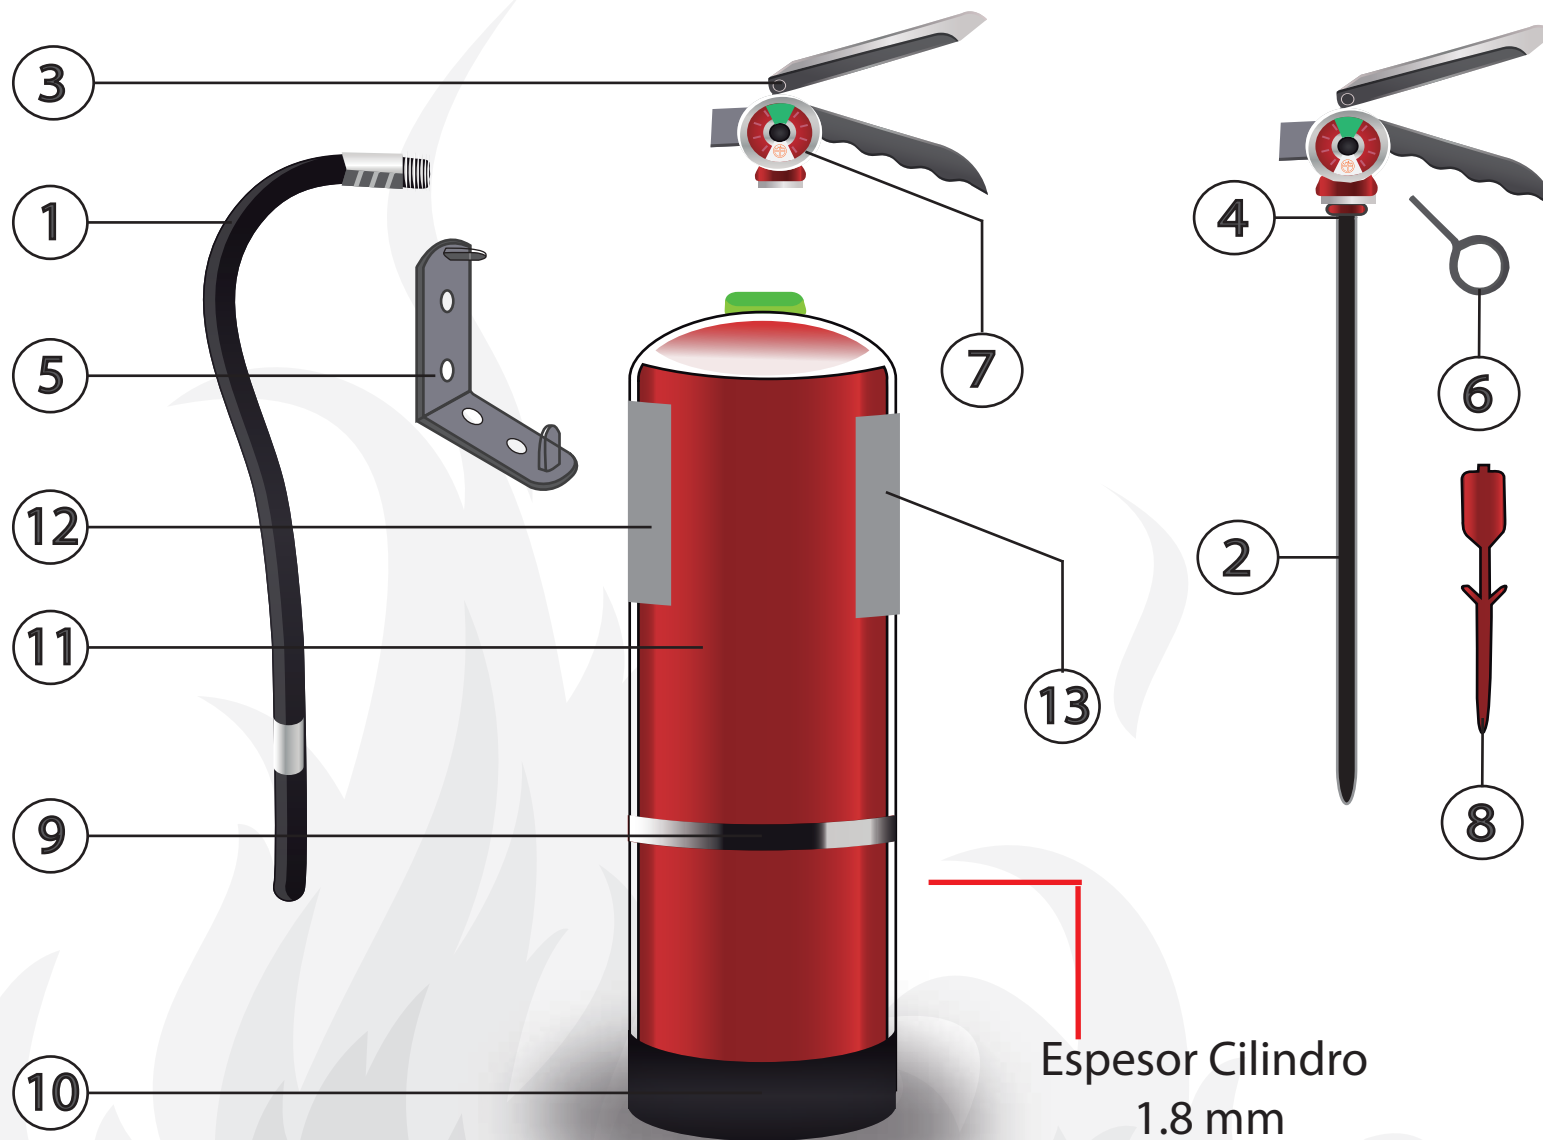



**FIRE MASTER®**

EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO  
FIRE MASTER P.Q.S.  
4 Kg

Equipos portátiles de extinción ABC  
Versiones de 1 a 10 kgs, polvo químico seco.  
Utilizados en vehículos, casas y locales  
comerciales.



**A** PAPEL, MADERA,  
TEXTILES, PLÁSTICO



**B** GASES Y LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELÉCTRICOS

Clase **A B C** - 4 kilos 75%

### Especificaciones técnicas

|                                           |                      |                           |               |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción        | Polvo Químico Seco   | Extintor cargado          | 6,85 kilos    |
| Nombre químico                            | Fosfato Mono amónico | Extintor descargado       | 2,85 kilos    |
| Contenido porcentual del compuesto activo | 75%                  | Tº límite de operación    | -40°C + 49°C  |
| Capacidad nominal                         | 4 Kilos              | Presión de trabajo        | 195 PSI       |
| Potencial de Extinción                    | 4A-30B-C             | Presión de ruptura        | 1170 PSI      |
| Aislante eléctrico                        | 100 kV               | Tiempo de descarga aprox. | 19 segundos   |
| Expelente                                 | Nitrogeno            | Prueba hidroestática      | Cada 12 años  |
| Altura del equipo                         | 34 cm                | Espesor Cilindro          | 1.8 mm        |
| Diámetro del Cilindro                     | 15 cm                | Material Cilindro         | Acero Carbono |

WWW.FIRE-MASTER.CL ventas@fire-master.cl 227134000



Válvula M-30 con dispositivo de seguridad



Polvo Químico Seco  
Certificado



Compatibilidad Galvánica



Aluminio Anticorrosión



FULL PRESS 200  
Presión de trabajo: 200 psi  
Medidas internas: 3/8"  
Temperatura: -30°C / 82°C  
Ref  
hilado de poliéster (#2).

### Precauciones:

No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.  
Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, diríjase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

### Advertencias:

Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios.  
El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.

Santa María #2880, oficina 303 - Providencia, Chile.



# FIRE MASTER®

## Extintor portátil 4 Kilos 75% D.S. n°44 Código P475

| N° | Nombre del Producto                      | CODIGO     | CANT. |
|----|------------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Manguera PQS 4 Kg                        | MANGP4     | 10    |
| 2  | Tubo Sifon M-30                          | SIFVAM30   | 5     |
| 3  | Válvula M30 con dispositivo de seguridad | VALVM30    | 1     |
| 4  | Oring M-30                               | ORIVALM30  | 50    |
| 5  | Soporte Mural Exitintor 4, 6 y 10 Kg     | SOPEXTL64  | 10    |
| 6  | Pasador Metálico M-30                    | PASMETM30  | 100   |
| 7  | Manómetro 195 PSI (13,7 kg/cm2)          | MANOEXT195 | 20    |
| 8  | Seguro plástico rojo (3 Centímetros)     | SEGRO3CM   | 100   |
| 9  | Cintillo Plástico - Extintor             | CINTILLO   | 20    |
| 10 | Base Plástica P4 - P6 Modelo DS 44       | BASPLASP46 | 5     |
| 11 | Polvo Químico Seco 75% (25 kg)           | POLVO75    | 1     |
| 12 | Etiqueta Frontal PQS 2 a 10 Kilos        | ETFP210    | 10    |
| 13 | Etiqueta Trasera P475                    | ETTP475    | 10    |

### Instrucciones:

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo según D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).





**FIRE MASTER®**

EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO  
FIRE MASTER P.Q.S.

2 Kg

Equipos portátiles de extinción ABC  
Versiones de 1 a 10 kgs, polvo químico seco.  
Utilizados en vehículos, casas y locales  
comerciales.



**A** PAPEL, MADERA,  
TEXTILES, PLÁSTICO



**B** GASES Y LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELÉCTRICOS

Clase **A B C** - 2 kilos 75%

### Especificaciones técnicas

|                                           |                      |                           |               |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción        | Polvo Químico Seco   | Extintor cargado          | 3,43 kilos    |
| Nombre químico                            | Fosfato Mono amónico | Extintor descargado       | 1,43 kilos    |
| Contenido porcentual del compuesto activo | 75%                  | Tº límite de operación    | -40°C + 49°C  |
| Capacidad nominal                         | 2 Kilos              | Presión de trabajo        | 195 PSI       |
| Potencial de Extinción                    | 2A-10B-C             | Presión de ruptura        | 1170 PSI      |
| Aislante eléctrico                        | 100 kV               | Tiempo de descarga aprox. | 16 segundos   |
| Expelente                                 | Nitrogeno            | Prueba hidroestática      | Cada 12 años  |
| Altura del equipo                         | 31 cm                | Espesor Cilindro          | 1.2 mm        |
| Diámetro del Cilindro                     | 11 cm                | Material Cilindro         | Acero Carbono |

WWW.FIRE-MASTER.CL ventas@fire-master.cl 227134000



Válvula M-30 con dispositivo de seguridad



Polvo Químico Seco  
Certificado



Compatibilidad Galvánica



Aluminio Anticorrosión



FULL PRESS 200  
Presión de trabajo: 200 psi  
Medidas internas: 3/8"  
Temperatura: -30°C / 82°C  
Ref  
hilado de poliéster (#2).

### Precauciones:

No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.  
Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, diríjase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

### Advertencias:

Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios.  
El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.




Santa María #2880, oficina 303 - Providencia, Chile.



# FIRE MASTER®

Extintor portátil 2 Kilos 75% D.S. n°44  
Código P275

| N° | Nombre del Producto                          | CODIGO       | CANT. |
|----|----------------------------------------------|--------------|-------|
| 1  | Difusor extintor 2 Kg Hilo Standar 14*1.5 mm | DIFP2 14*1.5 | 50    |
| 2  | Tubo Sifon M-30                              | SIFVAM30     | 5     |
| 3  | Válvula M30 con dispositivo de seguridad     | VALVM30      | 1     |
| 4  | Oring M-30                                   | ORIVALM30    | 50    |
| 5  | Soporte 2 Kg Plastico Negro                  | SOP2PLANG    | 1     |
| 6  | Pasador Metálico M-30                        | PASMETM30    | 100   |
| 7  | Manómetro 195 PSI (13,7 kg/cm2)              | MANOEXT195   | 20    |
| 8  | Seguro plástico rojo (3 Centímetros)         | SEGRO3CM     | 100   |
| 9  | Polvo Quimico Seco 75% (25 kg)               | POLVO75      | 1     |
| 10 | Etiqueta Frontal PQS 2 a 10 Kilos            | ETFP210      | 10    |
| 11 | Etiqueta Trasera P275                        | ETTP275      | 10    |

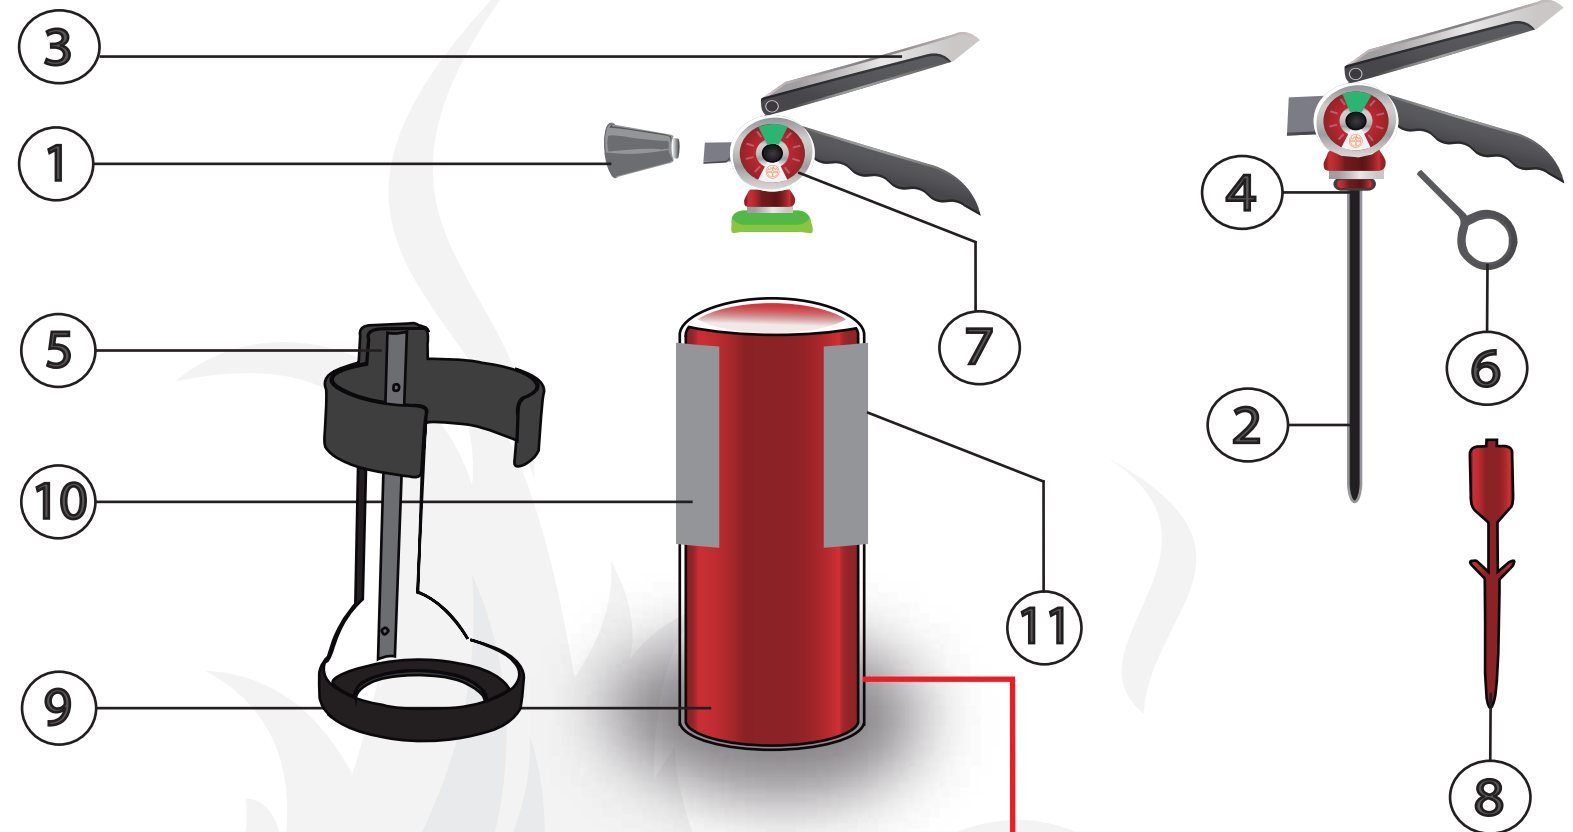

Espesor Cilindro  
1.2 mm

## Instrucciones:

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo según D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).



**FIRE MASTER®**

EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO  
FIRE MASTER P.Q.S.

1 Kg

Equipos portátiles de extinción ABC  
Versiones de 1 a 10 kgs, polvo químico seco.  
Utilizados en vehículos, casas y locales  
comerciales.



**A** PAPEL, MADERA,  
TEXTILES, PLÁSTICO



**B** GASES Y LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELÉCTRICOS

Clase **A B C** - 1 kilos 75%

### Especificaciones técnicas

|                                           |                      |                           |               |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción        | Polvo Químico Seco   | Extintor cargado          | 1,8 kilos     |
| Nombre químico                            | Fosfato Mono amónico | Extintor descargado       | 780 Gr.       |
| Contenido porcentual del compuesto activo | 75%                  | Tº límite de operación    | -40°C + 49°C  |
| Capacidad nominal                         | 1 Kilos              | Presión de trabajo        | 195 PSI       |
| Potencial de Extinción                    | 1A-5B-C              | Presión de ruptura        | 1170 PSI      |
| Aislante eléctrico                        | 100 kV               | Tiempo de descarga aprox. | 11 segundos   |
| Expelente                                 | Nitrogeno            | Prueba hidroestática      | Cada 12 años  |
| Altura del equipo                         | 23,5 cm              | Espesor Cilindro          | 1.0 mm        |
| Diámetro del Cilindro                     | 9 cm                 | Material Cilindro         | Acero Carbono |

WWW.FIRE-MASTER.CL ventas@fire-master.cl 227134000



Válvula M-22



Polvo Químico Seco  
Certificado



Compatibilidad Galvánica



Aluminio Anticorrosión



FULL PRESS 200  
Presión de trabajo: 200 psi  
Medidas internas: 3/8"  
Temperatura: -30°C / 82°C  
Ref  
hilado de poliéster (#2).

### Precauciones:

No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.  
Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, diríjase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

### Advertencias:


Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios.  
El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.



# FIRE MASTER®

Extintor portátil 1 Kilos 75% D.S. n°44  
Código P275

| N° | Nombre del Producto                          | CODIGO     | CANT. |
|----|----------------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Difusor extintor 1 Kg Hilo Standar 10*1.5 mm | DIFP1 STD  | 50    |
| 2  | Tubo Sifon M-22                              | SIFVAM22   | 5     |
| 3  | Válvula M22 P.Q.S                            | VALVM22    | 1     |
| 4  | Oring M-22                                   | ORIVALM22  | 50    |
| 5  | Soporte 1 Kg Plastico Negro                  | SOP1PLANG  | 10    |
| 6  | Pasador Metálico M-22                        | PASMETM22  | 100   |
| 7  | Manómetro 195 PSI (13,7 kg/cm2)              | MANOEXT195 | 20    |
| 8  | Seguro plástico rojo (3 Centímetros)         | SEGRO3CM   | 100   |
| 9  | Polvo Quimico Seco 75% (25 kg)               | POLVO75    | 1     |
| 10 | Etiqueta Frontal Técnica PQS 1 Kg DS 44      | ETFTP175   | 10    |

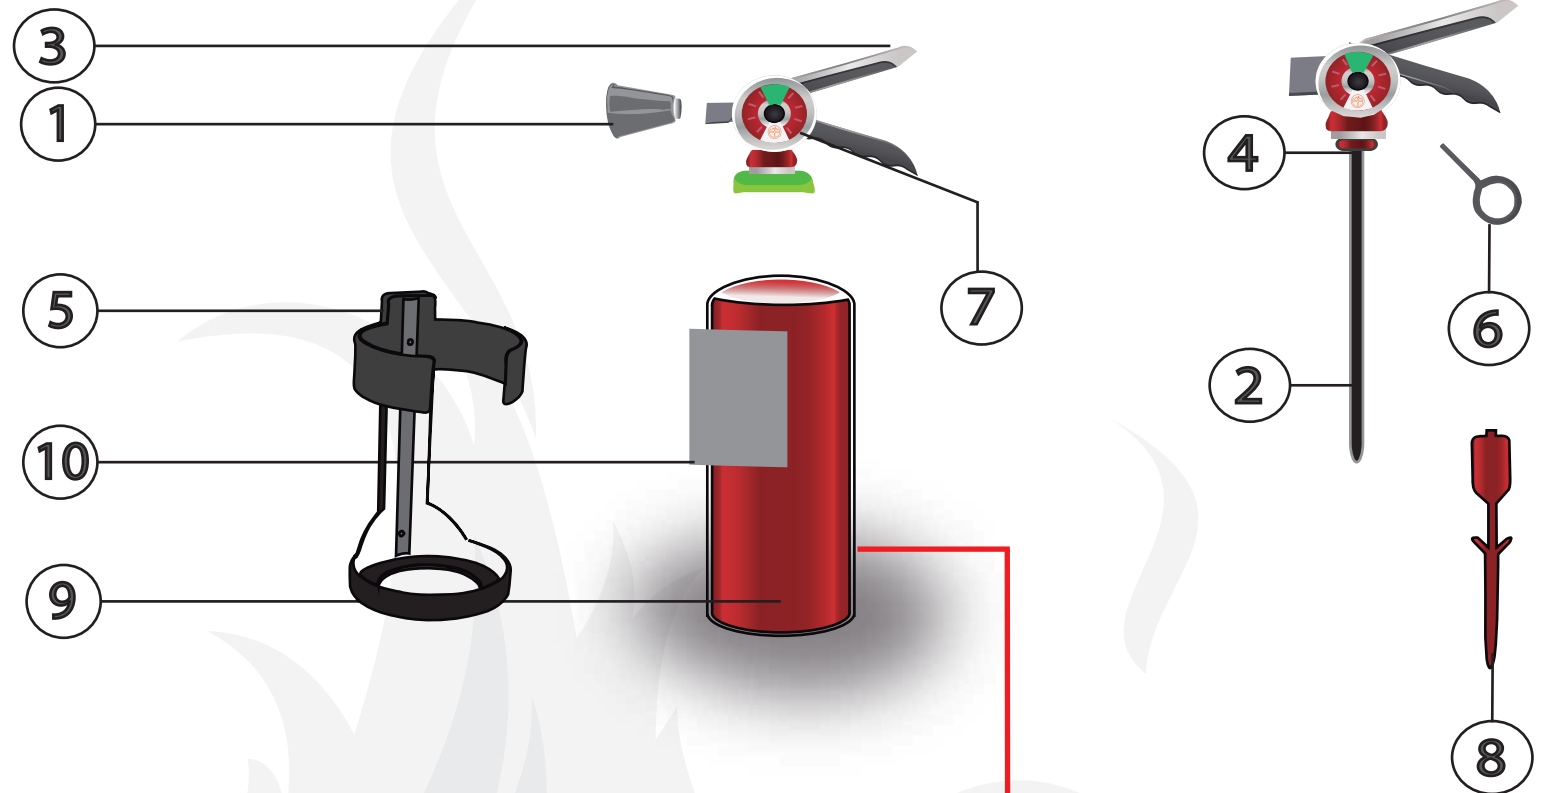

## Instrucciones:

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo segun D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).



**FIRE MASTER®**

EXTINTOR RODANTES MULTIPROPOSITO  
FIRE MASTER P.Q.S  
25 Kg

Equipos rodantes para fuegos clase ABC  
a mayor escala.  
Capacidad de 75% de componente activo,  
utilizados en galpones, plantas de distribución  
y grandes empresas.



**A** PAPEL, MADERA,  
TEXTILES, PLÁSTICO



**B** GASES Y LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELÉCTRICOS

Clase **A B C** - 25 kilos 75%

### Especificaciones técnicas

|                                           |                      |                           |               |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción        | Polvo Químico Seco   | Extintor cargado          | 46,4 kilos    |
| Nombre químico                            | Fosfato Mono amónico | Extintor descargado       | 21,4 kilos    |
| Contenido porcentual del compuesto activo | 75%                  | T° límite de operación    | -40°C + 49°C  |
| Capacidad nominal                         | 25 Kilos             | Presión de trabajo        | 195 PSI       |
| Potencial de Extinción                    | 30A-60B-C            | Presión de ruptura        | 780 PSI       |
| Aislante eléctrico                        | 100 kV               | Tiempo de descarga aprox. | 28 segundos   |
| Expelente                                 | Nitrogeno            | Prueba hidroestática      | Cada 12 años  |
| Altura del equipo                         | 96 cm                | Espesor Cilindro          | 2,5 mm        |
| Diámetro del Cilindro                     | 26 cm                | Material Cilindro         | Acero Carbono |


WWW.FIRE-MASTER.CL ventas@fire-master.cl 227134000



Válvula carro con dispositivo de seguridad



Polvo Químico Seco Certificado



Compatibilidad Galvánica

Aluminio Anticorrosión

FULL PRESS 200  
Presión de trabajo: 200 psi  
Medidas internas: 3/8"  
Temperatura: -30°C / 82°C  
Ref hilado de poliéster (#2).



### Precauciones:

No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.  
Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, diríjase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

### Advertencias:

Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios.  
El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.



Santa María #2880, oficina 303 - Providencia, Chile.

Extintor Rodante 25 Kg 75%  
Codigo - P2575




| N° | Nombre del Producto                        | CODIGO     | CANT. |
|----|--------------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Manguera PQS Carro (4 mts) C/llave de bola | MANCBOLA4  | 1     |
| 2  | Tubo Sifón Carros P.Q.S.                   | SIFCARIMP  | 1     |
| 3  | Válvula carro normal                       | VALCARRO   | 1     |
| 4  | Oring Válvula Carro con Tuerca             | ORIVALCAR  | 50    |
| 5  | Pasador Metálico M-30                      | PASMETM30  | 100   |
| 6  | Manómetro 195 PSI (13,7 Kg/cm2 )           | MANOEXT195 | 20    |
| 7  | Seguro Plástico Rojo (3 centímetros)       | SEGRO3CM   | 100   |
| 8  | Polvo Químico Seco 75% (25 kgs)            | POLVO75    | 1     |
| 9  | Etiqueta Frontal PQS 25 a 100 Kg DS 44     | ETFP25100  | 10    |
| 10 | Etiqueta Técnica P2575 DS 44               | ETTP2575   | 10    |

Instrucciones:

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo segun D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).

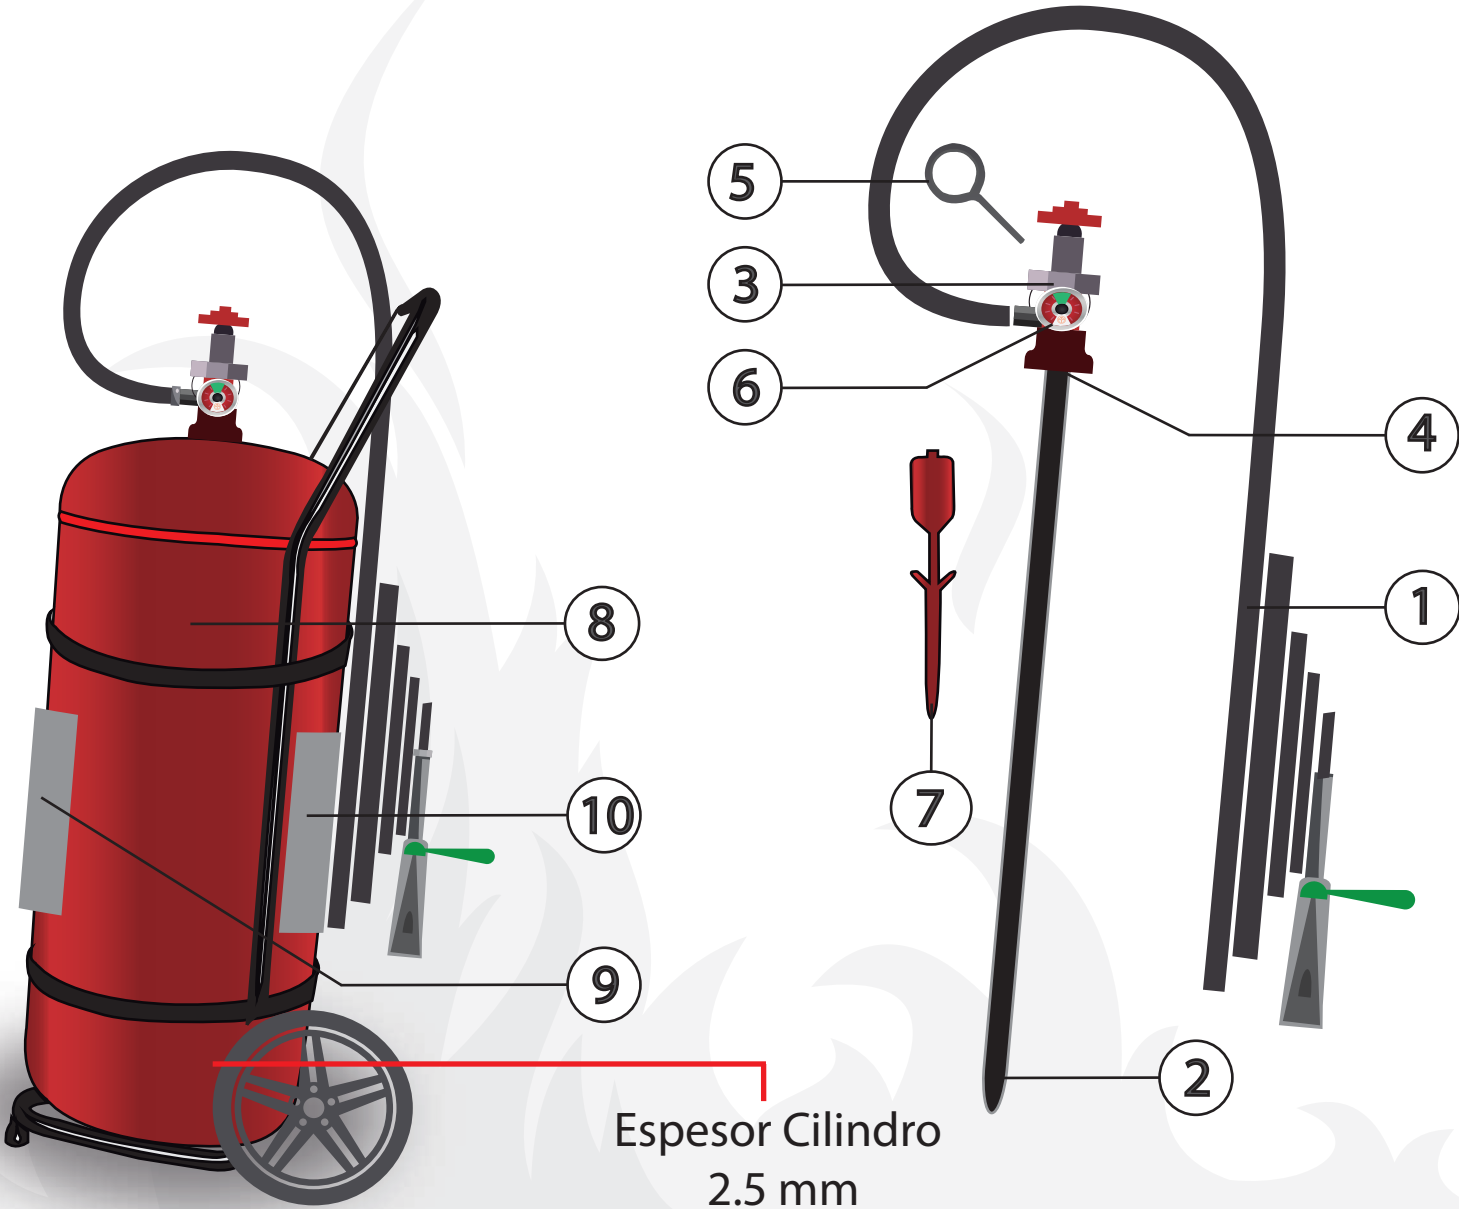



**FIRE MASTER®**

EXTINTOR RODANTES MULTIPROPOSITO  
FIRE MASTER P.Q.S  
50 Kg

Equipos rodantes para fuegos clase ABC  
a mayor escala.  
Capacidad de 75% de componente activo,  
utilizados en galpones, plantas de distribución  
y grandes empresas.



**A** PAPEL, MADERA,  
TEXTILES, PLÁSTICO



**B** GASES Y LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELÉCTRICOS

Clase **A B C** - 50 kilos 75%

### Especificaciones técnicas

|                                           |                      |                           |               |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción        | Polvo Químico Seco   | Extintor cargado          | 78,2 kilos    |
| Nombre químico                            | Fosfato Mono amónico | Extintor descargado       | 28,2 kilos    |
| Contenido porcentual del compuesto activo | 75%                  | Tº límite de operación    | -40°C + 49°C  |
| Capacidad nominal                         | 50 Kilos             | Presión de trabajo        | 195 PSI       |
| Potencial de Extinción                    | 30A-80B-C            | Presión de ruptura        | 780 PSI       |
| Aislante eléctrico                        | 100 kV               | Tiempo de descarga aprox. | 55 segundos   |
| Expelente                                 | Nitrogeno            | Prueba hidroestática      | Cada 12 años  |
| Altura del equipo                         | 110 cm               | Espesor Cilindro          | 2,5 mm        |
| Diámetro del Cilindro                     | 32 cm                | Material Cilindro         | Acero Carbono |


WWW.FIRE-MASTER.CL ventas@fire-master.cl 227134000



Válvula carro con dispositivo de seguridad



Polvo Químico Seco Certificado



Compatibilidad Galvánica

Aluminio Anticorrosión

FULL PRESS 200  
Presión de trabajo: 200 psi  
Medidas internas: 3/8"  
Temperatura: -30°C / 82°C  
Ref hilado de poliéster (#2).



### Precauciones:

No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.  
Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, diríjase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

### Advertencias:

Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios.  
El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.



Santa María #2880, oficina 303 - Providencia, Chile.

Extintor Rodante 50 Kg 75%  
Codigo - P5075




| N° | Nombre del Producto                        | CODIGO     | CANT. |
|----|--------------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Manguera PQS Carro (4 mts) C/llave de bola | MANCBOLA4  | 1     |
| 2  | Tubo Sifón Carros P.Q.S.                   | SIFCARIMP  | 1     |
| 3  | Válvula carro normal                       | VALCARRO   | 1     |
| 4  | Oring Válvula Carro con Tuerca             | ORIVALCAR  | 50    |
| 5  | Pasador Metálico M-30                      | PASMETM30  | 100   |
| 6  | Manómetro 195 PSI (13,7 Kg/cm2 )           | MANOEXT195 | 20    |
| 7  | Seguro Plástico Rojo (3 centímetros)       | SEGRO3CM   | 100   |
| 8  | Polvo Químico Seco 75% (25 kgs)            | POLVO75    | 1     |
| 9  | Etiqueta Frontal PQS 25 a 100 Kg DS 44     | ETFP25100  | 10    |
| 10 | Etiqueta Técnica P5075 DS 44               | ETTP5075   | 10    |

Instrucciones:

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo segun D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).

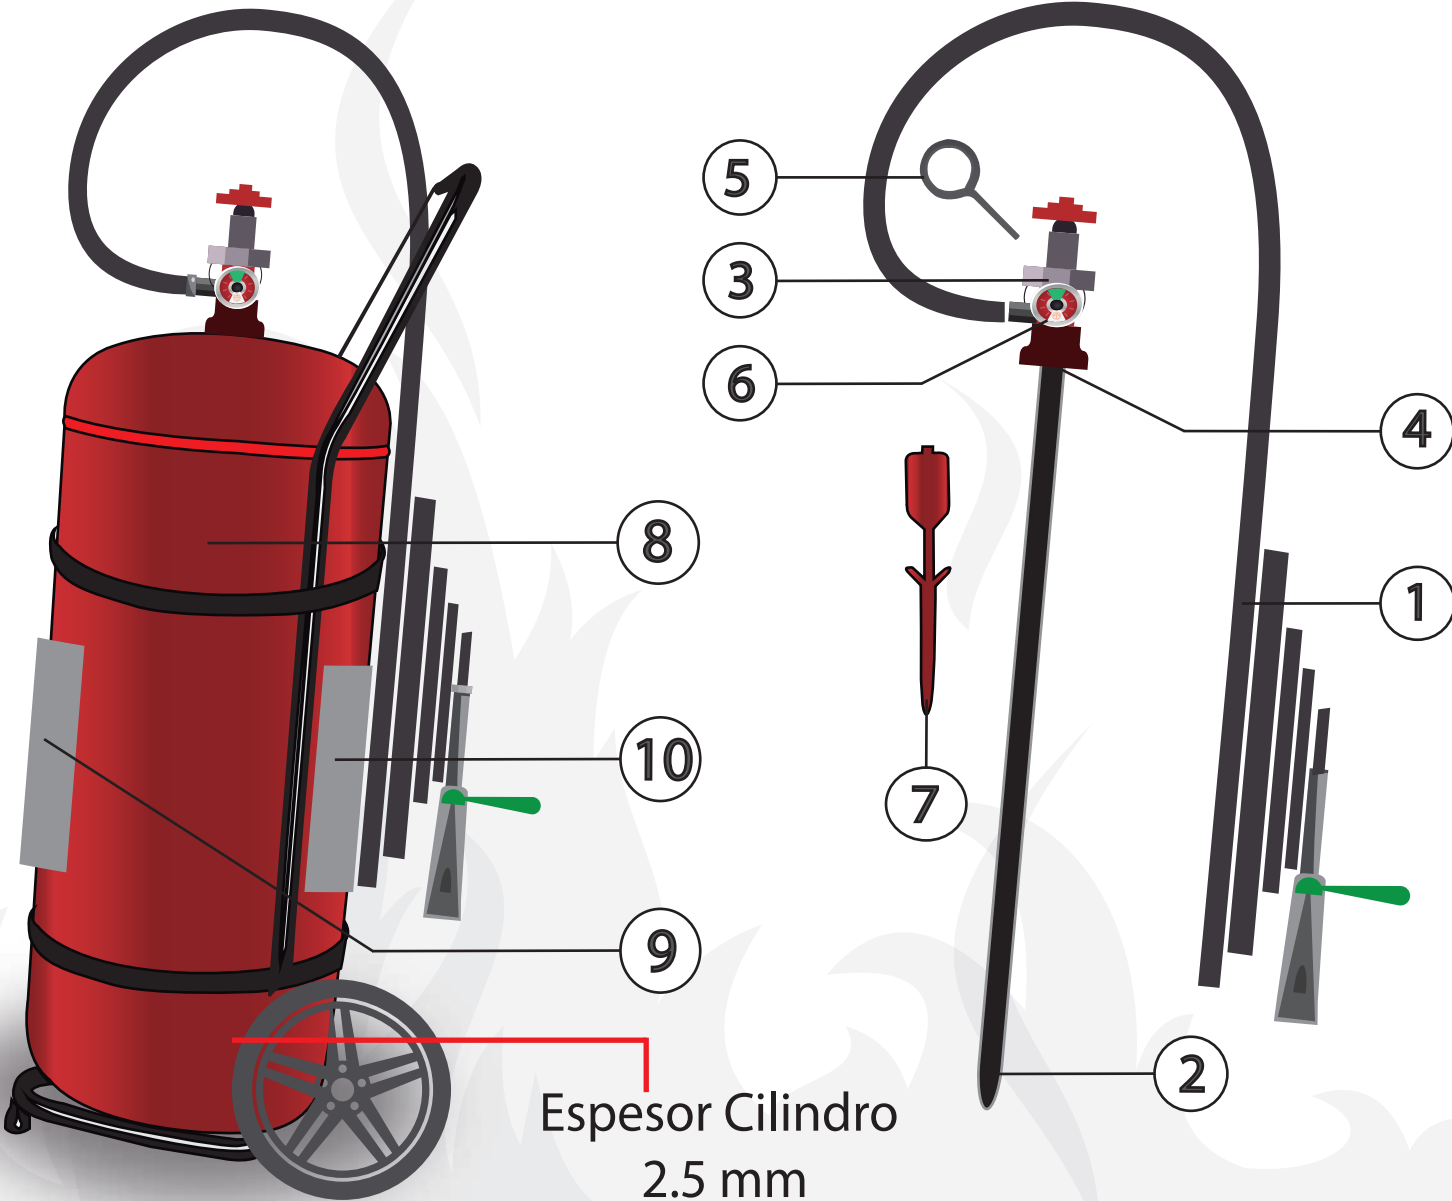



**FIRE MASTER®**

EXTINTOR RODANTES MULTIPROPOSITO  
FIRE MASTER P.Q.S  
100 Kg

Equipos rodantes para fuegos clase ABC  
a mayor escala.  
Capacidad de 75% de componente activo,  
utilizados en galpones, plantas de distribución  
y grandes empresas.



**A** PAPEL, MADERA,  
TEXTILES, PLÁSTICO



**B** GASES Y LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELÉCTRICOS

Clase **A B C** - 100 kilos 75%

### Especificaciones técnicas

|                                           |                      |                           |               |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción        | Polvo Químico Seco   | Extintor cargado          | 145,4 kilos   |
| Nombre químico                            | Fosfato Mono amónico | Extintor descargado       | 45,4 kilos    |
| Contenido porcentual del compuesto activo | 75%                  | T° límite de operación    | -40°C + 49°C  |
| Capacidad nominal                         | 100 Kilos            | Presión de trabajo        | 195 PSI       |
| Potencial de Extinción                    | 40A-120B-C           | Presión de ruptura        | 780 PSI       |
| Aislante eléctrico                        | 100 kV               | Tiempo de descarga aprox. | 75 segundos   |
| Expelente                                 | Nitrogeno            | Prueba hidroestática      | Cada 12 años  |
| Altura del equipo                         | 120 cm               | Espesor Cilindro          | 2,5 mm        |
| Diámetro del Cilindro                     | 40 cm                | Material Cilindro         | Acero Carbono |

WWW.FIRE-MASTER.CL ventas@fire-master.cl 227134000




Válvula carro con dispositivo de seguridad



Polvo Químico Seco  
Certificado



Compatibilidad Galvánica



Aluminio Anticorrosión



FULL PRESS 200  
Presión de trabajo: 200 psi  
Medidas internas: 3/8"  
Temperatura: -30°C / 82°C  
Ref  
hilado de poliéster (#2).

### Precauciones:


No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.  
Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, dirijase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

### Advertencias:

Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios.  
El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.

## Extintor Rodante 100 Kg 75%

Codigo - P10075



**FIRE MASTER®**

| N° | Nombre del Producto                          | CODIGO     | CANT. |
|----|----------------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Manguera PQS Carro (4 mts) C/lave de bola    | MANCBOLA4  | 1     |
| 2  | Tubo Sifón Carros P.Q.S.                     | SIFCARIMP  | 1     |
| 3  | Válvula carro normal                         | VALCARRO   | 1     |
| 4  | Oring Válvula Carro con Tuerca               | ORIVALCAR  | 50    |
| 5  | Pasador Metálico M-30                        | PASMETM30  | 100   |
| 6  | Manómetro 195 PSI (13,7 Kg/cm <sup>2</sup> ) | MANOEXT195 | 20    |
| 7  | Seguro Plástico Rojo (3 centímetros)         | SEGRO3CM   | 100   |
| 8  | Polvo Químico Seco 75% (25 kgs)              | POLVO75    | 1     |
| 9  | Etiqueta Frontal PQS 25 a 100 Kg DS 44       | ETFP25100  | 10    |
| 10 | Etiqueta Técnica P10075 DS 44                | ETTP10075  | 10    |

### Instrucciones:

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo según D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).





**FIRE MASTER®**

EXTINTOR PORTATIL  
FIRE MASTER CO2  
2 Kg

Equipos portátiles de extinción BC, para combatir fuegos de origen eléctrico. Versiones de 2 a 6 kilos. Capacidad de 100% de componente activo, utilizados en tiendas de computación y zonas de tableros eléctricos.



**B** GASES Y LÍQUIDOS INFLAMABLES



**C** EQUIPOS ELÉCTRICOS

Clase **B C** - 2 kilos CO2

Especificaciones técnicas

|                                    |                    |                           |               |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción | Dióxido de Carbono | Extintor cargado          | 8,3 kilos     |
| Nombre químico                     | CO2                | Extintor descargado       | 6.3 kilos     |
| Capacidad nominal                  | 2 Kilos            | Tº límite de operación    | -30°C + 49°C  |
| Potencial de Extinción             | 2B-C               | Presión de trabajo        | 61 kg/cm2     |
| Aislante eléctrico                 | 100 kV             | Espesor Cilindro          | 4.2 mm        |
| Expelente                          | Autoexpelente      | Material Cilindro         | Acero Carbono |
| Altura del equipo                  | 52 cm              | Tiempo de Descarga aprox. | 22 Segundos   |
| Diámetro del Cilindro              | 11 cm              | Prueba hidroestática      | Cada 5 años   |

WWW.FIRE-MASTER.CL ventas@fire-master.cl 227134000



Válvula CO2 portatil con dispositivo de seguridad

**Precauciones:**

No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.

Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, diríjase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

**Advertencias:**

Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios.

El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.



Extintor CO2 portatil 2 Kg  
Codigo - CO2P2



| N° | Nombre del Producto                    | CODIGO     | CANT. |
|----|----------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Difusor Directo para CO2               | DIFDIRCO2  | 1     |
| 2  | Tubo Sifon Válvula CO2 P5-P6           | SIFVACO2   | 5     |
| 3  | Válvula CO2 Portátil                   | VALCO2     | 1     |
| 4  | Soporte Mural Extintor 4, 6 y 10 Kg    | SOPEXTL64  | 10    |
| 5  | Pasador Metálico M-30                  | PASMETM30  | 100   |
| 6  | Seguro Plástico Rojo ( 3 centímetros ) | SEGRO3CM   | 100   |
| 7  | Etiqueta Frontal CO2P2                 | ETFCO2P256 | 10    |
| 8  | Etiqueta Trasera CO2P2                 | ETTCO2P2   | 10    |

Instrucciones:

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo según D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).



**FIRE MASTER®**

EXTINTOR PORTATIL  
FIRE MASTER CO2  
5 Kg

Equipos portátiles de extinción BC, para combatir fuegos de origen eléctrico. Versiones de 2 a 6 kilos. Capacidad de 100% de componente activo, utilizados en tiendas de computación y zonas de tableros eléctricos.



**B** GASES Y LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELÉCTRICOS

Clase **B C** - 5 kilos CO2

### Especificaciones técnicas

|                                    |                    |                           |               |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción | Dióxido de Carbono | Extintor cargado          | 17.5 kilos    |
| Nombre químico                     | CO2                | Extintor descargado       | 12.5 kilos    |
| Capacidad nominal                  | 5 Kilos            | Tº límite de operación    | -30°C + 49°C  |
| Potencial de Extinción             | 10B-C              | Presión de trabajo        | 61 kg/cm2     |
| Aislante eléctrico                 | 100 kV             | Espesor Cilindro          | 5.2 mm        |
| Expelente                          | Autoexpelente      | Material Cilindro         | Acero Carbono |
| Altura del equipo                  | 67 cm              | Tiempo de Descarga aprox. | 25 Segundos   |
| Diámetro del Cilindro              | 16 cm              | Prueba hidroestática      | Cada 5 años   |

WWW.FIRE-MASTER.CL ventas@fire-master.cl 227134000



Válvula CO2 portatil con dispositivo de seguridad

### Precauciones:

No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.

Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, diríjase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

### Advertencias:


Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios.

El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.




Santa María #2880, oficina 303 - Providencia, Chile.

Extintor CO2 portatil 5 Kg  
Codigo - CO2P5



**FIRE MASTER®**

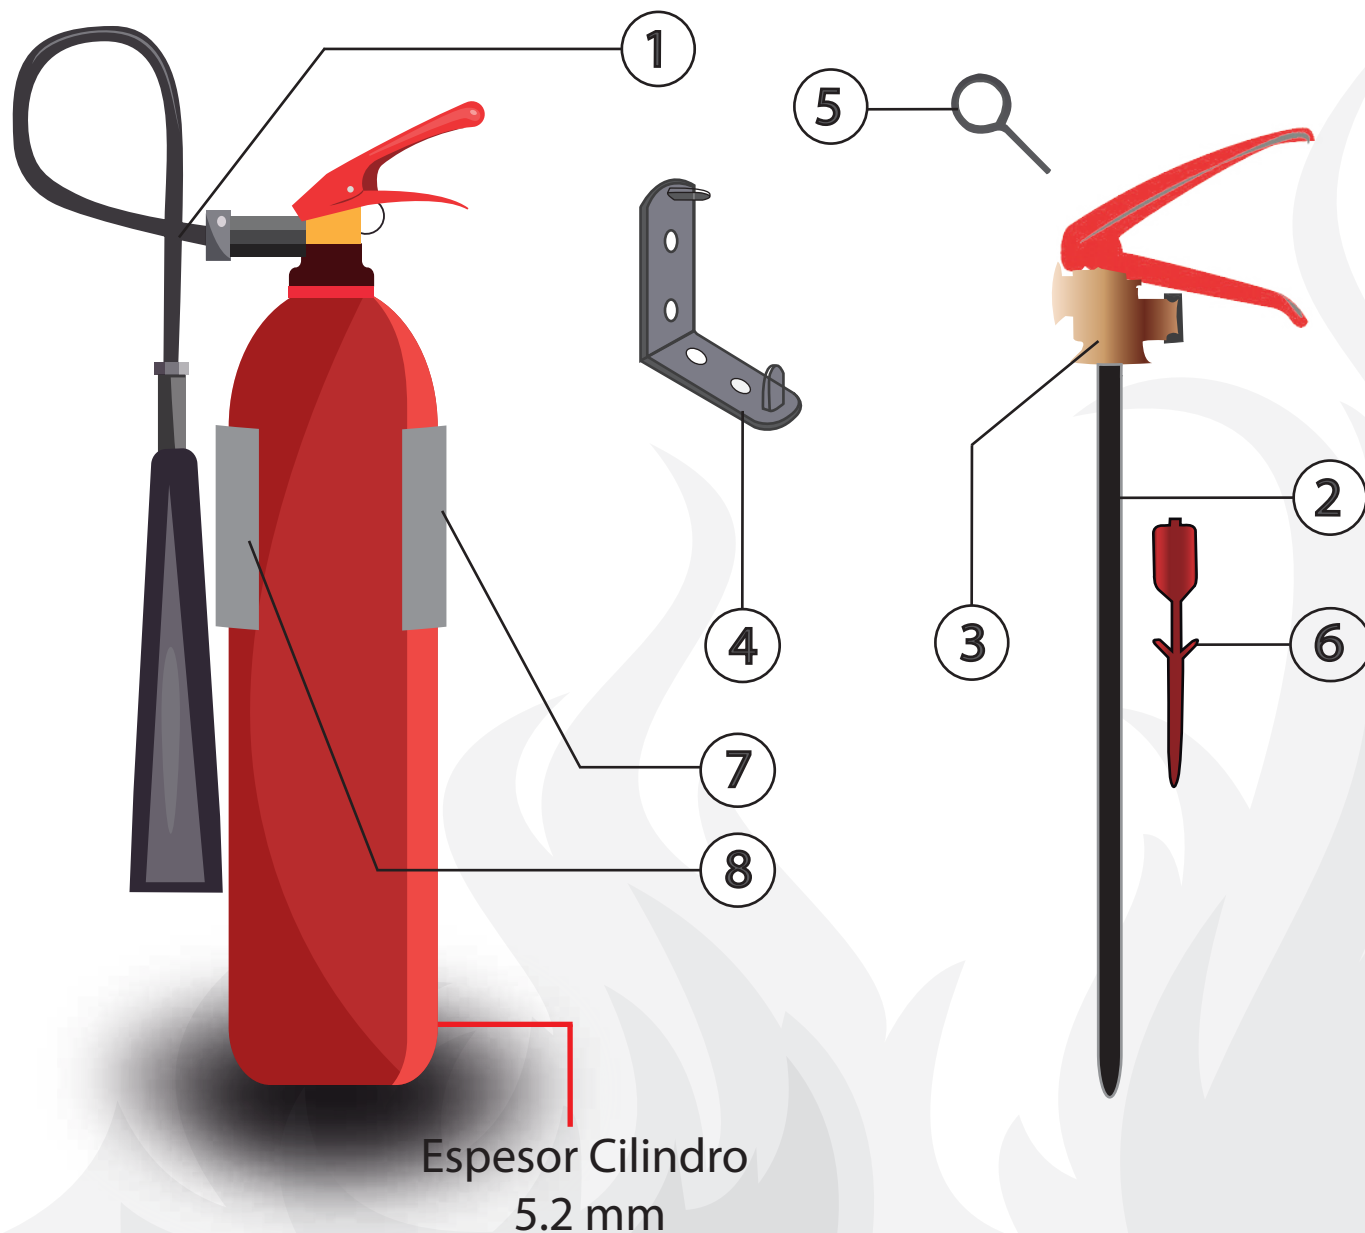

| N° | Nombre del Producto                    | CODIGO     | CANT. |
|----|----------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Manguera CO2 5 y 6 Kg                  | MANCO2     | 1     |
| 2  | Tubo Sifon Válvula CO2 P5-P6           | SIFVACO2   | 5     |
| 3  | Válvula CO2 Portátil                   | VALCO2     | 1     |
| 4  | Soporte Mural Extintor 4, 6 y 10 Kg    | SOPEXTL64  | 10    |
| 5  | Pasador Metálico M-30                  | PASMETM30  | 100   |
| 6  | Seguro Plástico Rojo ( 3 centímetros ) | SEGRO3CM   | 100   |
| 7  | Etiqueta Frontal CO2 2,5 y 6 Kg        | ETFCO2P256 | 10    |
| 8  | Etiqueta Trasera CO2P5                 | ETTCO2P5   | 10    |

**Instrucciones:**

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo segun D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).



**FIRE MASTER®**

EXTINTOR PORTATIL  
FIRE MASTER CO2  
6 Kg

Equipos portátiles de extinción BC, para combatir fuegos de origen eléctrico. Versiones de 2 a 6 kilos. Capacidad de 100% de componente activo, utilizados en tiendas de computación y zonas de tableros eléctricos.



**B** GASES Y LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELÉCTRICOS

## Clase **B C** - 6 kilos CO2

### Especificaciones técnicas

|                                    |                    |                           |               |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción | Dióxido de Carbono | Extintor cargado          | 20 kilos      |
| Nombre químico                     | CO2                | Extintor descargado       | 14 kilos      |
| Capacidad nominal                  | 6 Kilos            | Tº límite de operación    | -30°C + 49°C  |
| Potencial de Extinción             | 10B-C              | Presión de trabajo        | 61 kg/cm2     |
| Aislante eléctrico                 | 100 kV             | Espesor Cilindro          | 5.2 mm        |
| Expelente                          | Autoexpelente      | Material Cilindro         | Acero Carbono |
| Altura del equipo                  | 74 cm              | Tiempo de Descarga aprox. | 28 Segundos   |
| Diámetro del Cilindro              | 16 cm              | Prueba hidrostática       | Cada 5 años   |

WWW.FIRE-MASTER.CL   ventas@fire-master.cl   227134000



Válvula CO2 portatil con dispositivo de seguridad

### Precauciones:

No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.


Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, dirijase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

### Advertencias:


Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios. El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.



Extintor CO2 portatil 6 Kg  
Codigo - CO2P6



**FIRE MASTER®**

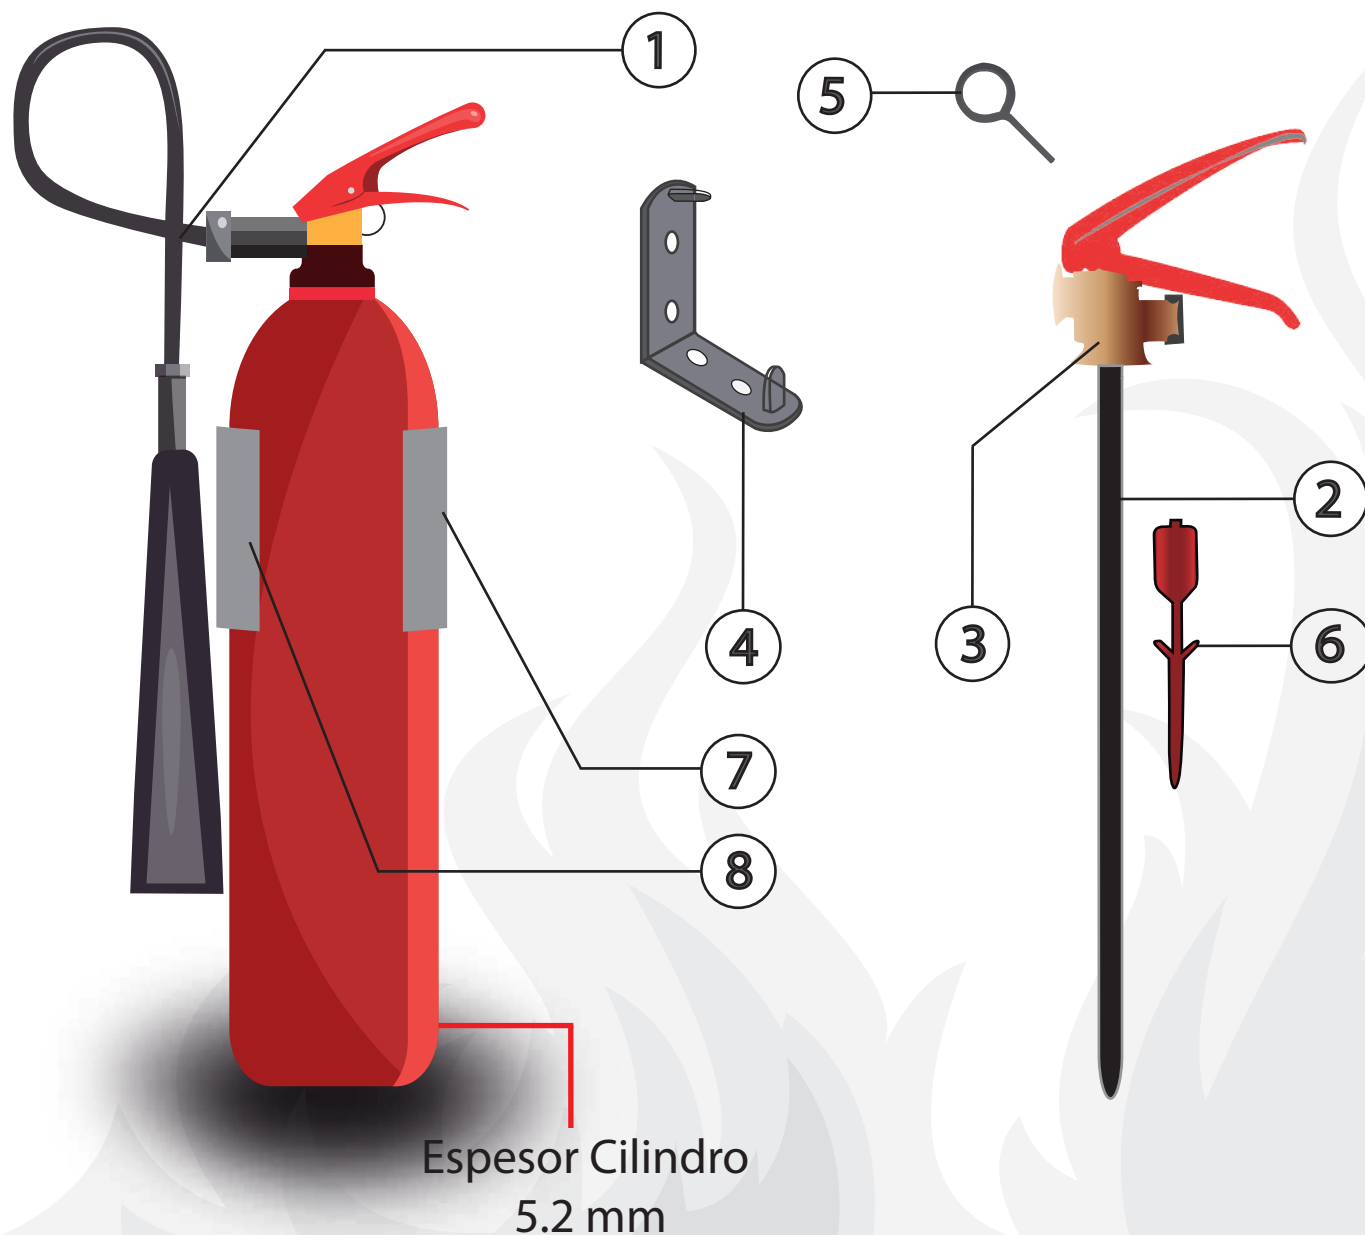

| N° | Nombre del Producto                    | CODIGO     | CANT. |
|----|----------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Manguera CO2 5 y 6 Kg                  | MANCO2     | 1     |
| 2  | Tubo Sifon Válvula CO2 P5-P6           | SIFVACO2   | 5     |
| 3  | Válvula CO2 Portátil                   | VALCO2     | 1     |
| 4  | Soporte Mural Extintor 4, 6 y 10 Kg    | SOPEXTL64  | 10    |
| 5  | Pasador Metálico M-30                  | PASMETM30  | 100   |
| 6  | Seguro Plástico Rojo ( 3 centímetros ) | SEGRO3CM   | 100   |
| 7  | Etiqueta Frontal CO2 2,5 y 6 Kg        | ETFCO2P256 | 10    |
| 8  | Etiqueta Trasera CO2P6                 | ETTCO2P6   | 10    |

**Instrucciones:**

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo segun D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).



**FIRE MASTER®**

EXTINTOR RODANTE  
FIRE MASTER CO2  
10 Kg

Equipo rodante de extinción BC, para combatir fuegos de origen eléctrico. Utilizados en organizaciones con grandes equipamientos eléctricos y complejos sistemas informáticos.



**B** GASES Y LÍQUIDOS INFLAMABLES



**C** EQUIPOS ELÉCTRICOS

Clase **B C** - 10 kilos CO2

Especificaciones técnicas

|                                    |                    |                           |               |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| Naturaleza del agente de extinción | Dióxido de Carbono | Extintor cargado          | 39 kilos      |
| Nombre químico                     | CO2                | Extintor descargado       | 29 kilos      |
| Capacidad nominal                  | 10 Kilos           | Tº límite de operación    | -30°C + 49°C  |
| Potencial de Extinción             | 10B-C              | Presión de trabajo        | 61 kg/cm2     |
| Aislante eléctrico                 | 100 kV             | Espesor Cilindro          | 5.5 mm        |
| Expelente                          | Autoexpelente      | Material Cilindro         | Acero Carbono |
| Altura del equipo                  | 122 cm             | Tiempo de Descarga aprox. | 42 Segundos   |
| Diámetro del Cilindro              | 18 cm              | Prueba hidroestática      | Cada 5 años   |

WWW.FIRE-MASTER.CL ventas@fire-master.cl 227134000



Válvula carro CO2 con dispositivo de seguridad

**Precauciones:**

No incinerar, contenido bajo presión, no exponer a temperaturas sobre los 49°C.


Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. En caso contrario, diríjase inmediatamente a un servicio técnico autorizado.

**Advertencias:**

Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios. El uso inapropiado puede causar daños a la propiedad y lesiones corporales, el polvo químico puede causar irritación, evite el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurre enjuague inmediatamente con abundante agua. Si el problema persiste visite a un médico.



## Extintor CO2 Rodante 10 Kg Codigo - CO2P10

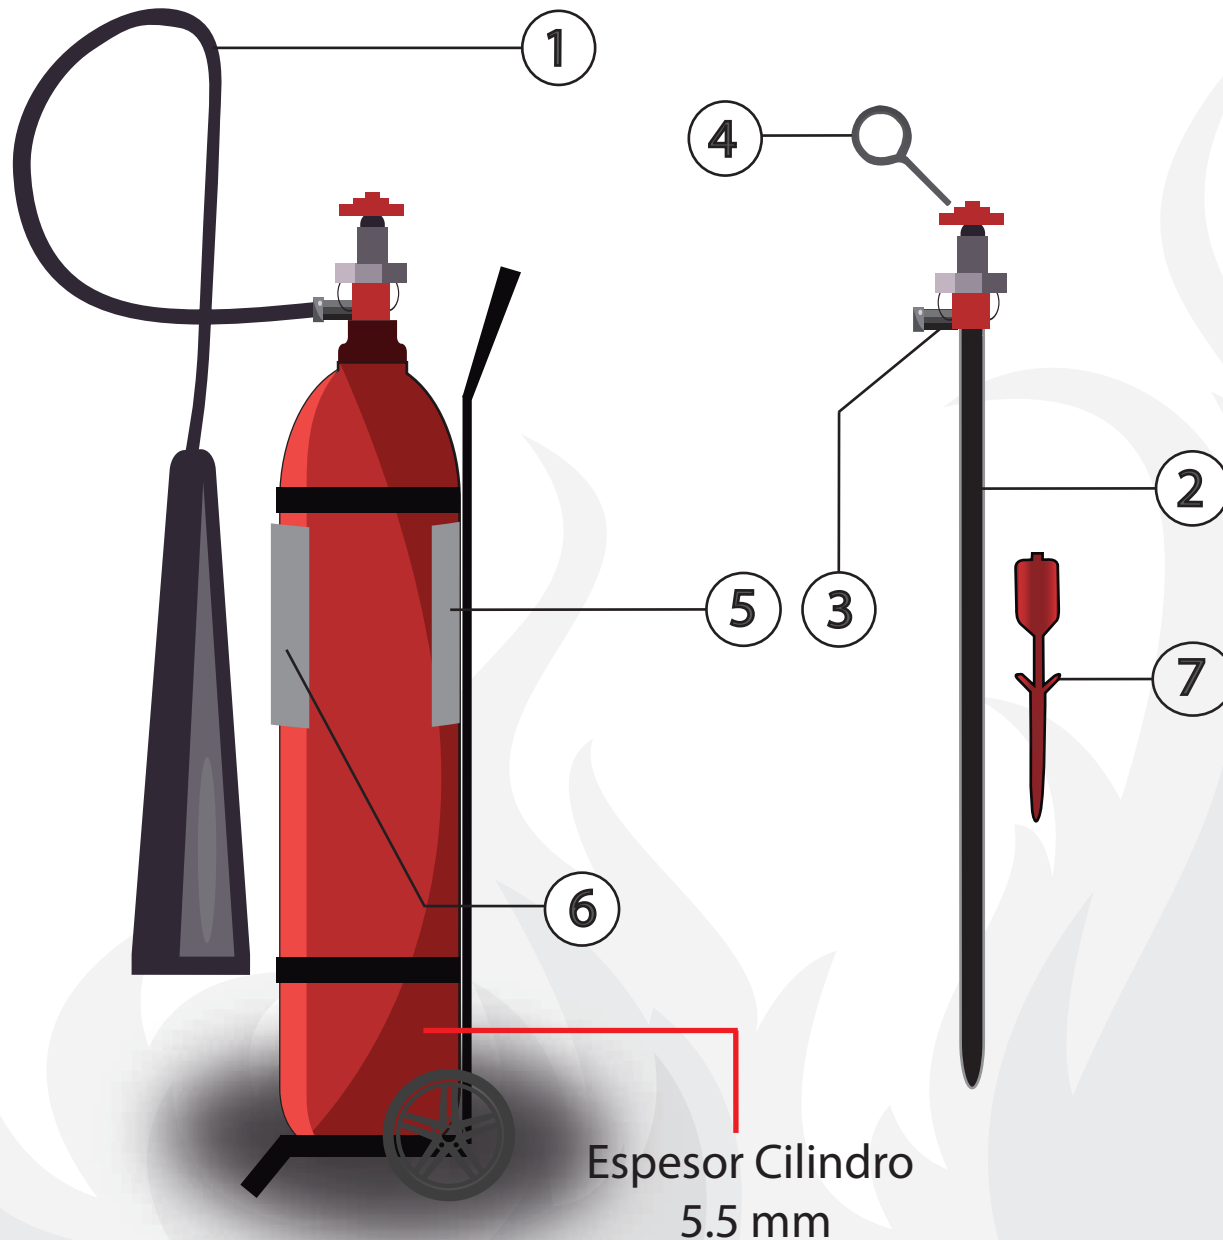

| N° | Nombre del Producto                   | CODIGO     | CANT. |
|----|---------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Manguera CO2 10 Kg (1,5 mts)          | MANGCO2P10 | 1     |
| 2  | Tubo Sifon Válvula CO2 P10            | SIFCARCO2  | 2     |
| 3  | Válvula carro CO2                     | VALCACO2   | 1     |
| 4  | Pasador Metálico M-30                 | PASMETM30  | 100   |
| 5  | Etiqueta Frontal CO2 2,5 y 6 Kg       | ETFCO2P10  | 10    |
| 6  | Etiqueta Trasera CO2P6                | ETTCO2P10  | 10    |
| 7  | Seguro Plástico Rojo ( 3 centímetros) | SEGRO3CM   | 100   |

### Instrucciones:

Para realizar la mantención o recarga del equipo, se deben seguir las instrucciones de la NCH 2056 y 3268. Manteniendo las características técnicas originales del equipo segun D.S n°44, y utilizando los insumos y piezas descritos en esta ficha técnica.

Después de utilizar parcial o totalmente el equipo recargue en un servicio técnico autorizado. Encuentre el más cercano en nuestra página web [www.fire-master.cl](http://www.fire-master.cl).

# Accesorios Extintores D.S. n°44



ORING M-30

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| CODIGO   | ORIVALM30                     |
| MARCA    | FIRE MASTER                   |
| USO      | EXT. FIRE MASTER DE 2 A 10 KG |
| GROSOR   | 4 MILIMETROS                  |
| DIAMETRO | 2.2 CENTIMETROS               |



ORING M-22

|          |                 |
|----------|-----------------|
| CODIGO   | ORIVALM22       |
| MARCA    | FIRE MASTER     |
| USO      | EXTINTOR 1 KG   |
| GROSOR   | 3 MILIMETROS    |
| DIAMETRO | 1.5 CENTIMETROS |



PASADOR METALICO M-22

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| CODIGO      | PASMETM22                   |
| MARCA       | FIRE MASTER                 |
| USO         | EXTINTOR 1 KG               |
| DIMENSIONES | 2.5 CM LARGO EFECTIVO       |
|             | *INCLUYE SEGURO DEL PASADOR |



PASADOR METALICO M-30

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| CODIGO      | PASMETM30                      |
| MARCA       | FIRE MASTER                    |
| USO         | EXT. FIRE MASTER DE 2 A 100 KG |
| DIMENSIONES | 3.5 CM LARGO EFECTIVO          |
|             | *INCLUYE SEGURO DEL PASADOR    |



CINTILLO

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| CODIGO      | CINTILLO                      |
| MARCA       | FIRE MASTER                   |
| USO         | EXT. FIRE MASTER DE 2 A 10 KG |
| DIMENSIONES | 70 CM DE LARGO X 1.2 CM ANCHO |
| MATERIAL    | PLASTICO                      |



Manómetro 195 PSI ( 13,7 kg/cm2)

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| CODIGO        | MANOEXT195                     |
| MARCA         | FIRE MASTER                    |
| USO           | EXT. FIRE MASTER DE 1 A 100 KG |
| DIAMETRO UTIL | 3 CENTIMETROS                  |
| CERTIFICACION | CESMEC                         |




FIRE MASTER®

# Accesorios Extintores D.S. n°44


## VALVULA M-30 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

|         |                      |
|---------|----------------------|
| CODIGO  | VALVM30              |
| MARCA   | FIRE MASTER          |
| USO     | EXTINTOR 2 A 10 KG   |
| INCLUYE | PASADOR Y ORING M-30 |

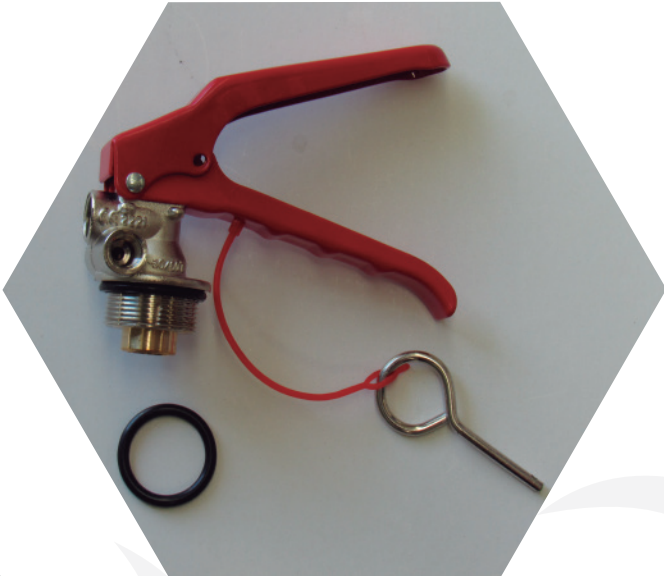

## VALVULA M-22

|         |                      |
|---------|----------------------|
| CODIGO  | VALVM22              |
| MARCA   | FIRE MASTER          |
| USO     | EXTINTOR 1 KG        |
| INCLUYE | PASADOR Y ORING M-22 |

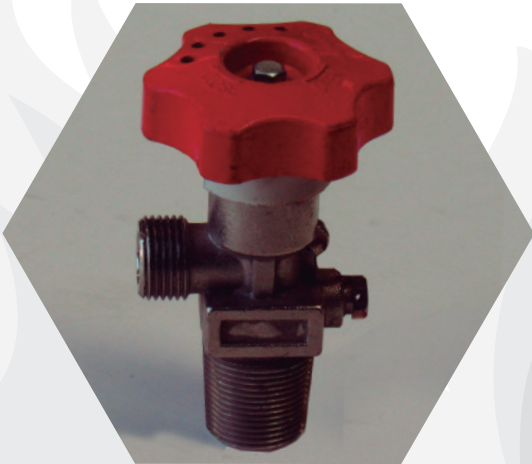

## VALVULA CO2 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

|        |                    |
|--------|--------------------|
| CODIGO | VALCO2             |
| MARCA  | FIRE MASTER        |
| USO    | EXTINTOR 10 KG CO2 |

## VALVULA CO2 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

|         |                      |
|---------|----------------------|
| CODIGO  | VALCO2               |
| MARCA   | FIRE MASTER          |
| USO     | EXTINTOR 2, 5 Y 6 KG |
| INCLUYE | PASADOR M-30         |



## VALVULA CARRO C/TUERCA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| CODIGO  | VALCATU                  |
| MARCA   | FIRE MASTER              |
| USO     | EXTINTOR 25, 50 Y 100 KG |
| INCLUYE | PASADOR M-30             |



FIRE MASTER®

# Accesorios Extintores D.S. n°44

## MANGUERA EXTINTOR 4 KILOS STANDARD

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| CODIGO   | MANGP4                       |
| MARCA    | DUNLOP                       |
| LONGITUD | 44 CENTIMETROS               |
| DIFUSOR  | PLASTICO                     |
| CAPSULA  | ALUMINIO RESISTENTE AL OXIDO |

## MANGUERA EXTINTOR 6 Y 10 KILOS STANDARD


|          |                              |
|----------|------------------------------|
| CODIGO   | MANGP6-10                    |
| MARCA    | DUNLOP                       |
| LONGITUD | 54 CENTIMETROS               |
| DIFUSOR  | PLASTICO                     |
| CAPSULA  | ALUMINIO RESISTENTE AL OXIDO |

## MANGUERA EXTINTOR 4 KILOS HILO GRANDE

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| CODIGO   | MANGP4-5/8                   |
| MARCA    | DUNLOP                       |
| LONGITUD | 44 CENTIMETROS               |
| DIFUSOR  | PLASTICO                     |
| CAPSULA  | ALUMINIO RESISTENTE AL OXIDO |

## MANGUERA EXTINTOR 6 Y 10 KILOS HILO GRANDE

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| CODIGO   | MANGP6-10-5/8                |
| MARCA    | DUNLOP                       |
| LONGITUD | 54 CENTIMETROS               |
| DIFUSOR  | PLASTICO                     |
| CAPSULA  | ALUMINIO RESISTENTE AL OXIDO |

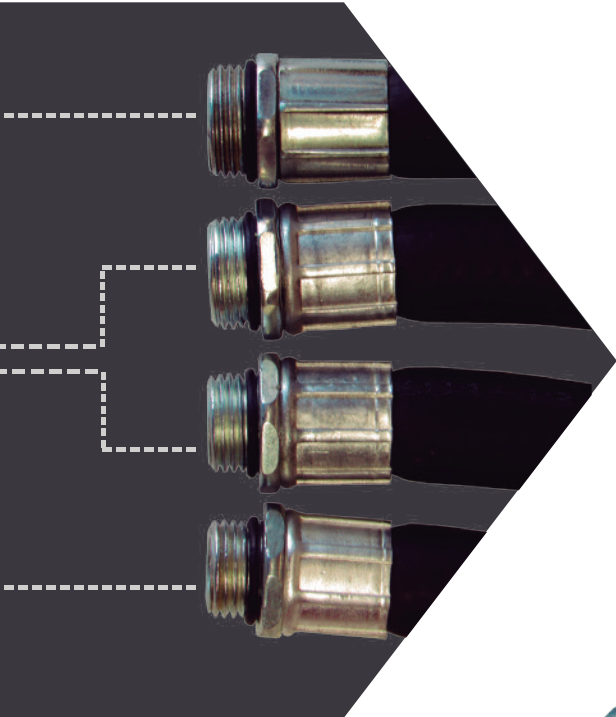

**DUNLOP**

FULL PRESS 200  
Presión de trabajo: 200 psi  
Medidas internas: 3/8"  
Temperatura: -30°C / 82°C  
Ref hilado de poliéster (#2).



## MANGUERA P.Q.S CARRO 25 A 100 KG

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| CODIGO   | MANCBOLA4                    |
| MARCA    | FIRE MASTER                  |
| LONGITUD | 4 METROS                     |
| DIFUSOR  | BRONCE                       |
| CAPSULA  | ALUMINIO RESISTENTE AL OXIDO |



**FIRE MASTER**

TUBOS SIFON

|             |                  |                    |                          |                                    |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| NOMBRE      | TUBO SIFON M-22  | TUBO SIFON M-30    | TUBO SIFON CARROS P.Q.S. | TUBO SIFON VALVULA CO2 P2, P5 Y P6 |
| CODIGO      | SIFVAM22         | SIFVAM30           | SIFCARIMP                | SIFVACO2                           |
| MARCA       | FIRE MASTER      | FIRE MASTER        | FIRE MASTER              | FIRE MASTER                        |
| USO         | EXTINTOR 1 KILO  | EXTINTOR 2 A 10 KG | EXTINTOR 25, 50 Y 100 KG | EXTINTOR CO2 DE 2, 5 Y 6 KG        |
| DIMENSIONES | 20,5 CENTIMETROS | 50,5 CENTIMETROS   | 104 CENTIMETROS          | 60 CENTIMETROS                     |
| MATERIAL    | ACERO CARBONO    | ACERO CARBONO      | PLASTICO                 | PLASTICO                           |



DIFUSORES P.Q.S DE 1 Y 2 KILOGRAMOS

|          |                                  |                                  |                                     |                                     |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE   | DIFUSOR EXTINTOR 1 KILO STANDARD | DIFUSOR EXTINTOR 2 KILO STANDARD | DIFUSOR EXTINTOR 1 KILO HILO GRANDE | DIFUSOR EXTINTOR 2 KILO HILO GRANDE |
| CODIGO   | DIFP1 STD                        | DIFP2 14*1.5                     | DIFP1 GD                            | DIFP2 5/8                           |
| MARCA    | FIRE MASTER                      | FIRE MASTER                      | FIRE MASTER                         | FIRE MASTER                         |
| USO      | 1 KILO                           | 2 KILOS                          | 1 KILO                              | 2 KILOS                             |
| MATERIAL | PLASTICO                         | PLASTICO                         | PLASTICO                            | PLASTICO                            |



DIFUSORES PARA CO2

|             |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| NOMBRE      | DIFUSOR DIRECTO PARA CO2 | DIFUSOR LATERAL PARA CO2 |
| CODIGO      | DIFDIRCO2                | DIFLATIMP                |
| MARCA       | FIRE MASTER              | FIRE MASTER              |
| USO         | EXTINTOR CO2 2 KG        | EXTINTOR CO2             |
| DIMENSIONES | 13 CENTIMETROS           | 36 CENTIMETROS           |
| MATERIAL    | PLASTICO                 | PLASTICO                 |



MANGUERAS PARA CO2

|             |                       |                        |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| NOMBRE      | MANGUERA CO2 5 Y 6 KG | MANGUERA CO2 10 KG     |
| CODIGO      | MANCO2                | MANGCO2P10             |
| MARCA       | FIRE MASTER           | FIRE MASTER            |
| USO         | EXTINTOR CO2 5 Y 6 KG | EXTINTOR CO2 10 KG     |
| DIMENSIONES | 1 METRO SIN DIFUSOR   | 1,5 METROS SIN DIFUSOR |
| DIFUSOR     | 40 CENTIMETROS        | 50 CENTIMETROS         |



# Accesorios Extintores D.S. n°44




## POLVO QUIMICO SECO

|                  |                           |                           |                               |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE           | CAJA POLVO P.Q.S. ABC 40% | CAJA POLVO P.Q.S. ABC 75% | CAJA POLVO P.Q.S. ABC 90%     |
| CODIGO           | POLVO40                   | POLVO75                   | POLVO90                       |
| MARCA            | FIRE MASTER               | FIRE MASTER               | FIRE MASTER                   |
| USO              | EXTINTORES D.S. 369       | EXTINTORES D.S. 44        | EXTINTORES D.S. 369 Y D.S. 44 |
| PESO             | 2 x 12,5 KILOGRAMOS       | 2 x 12,5 KILOGRAMOS       | 2 x 12,5 KILOGRAMOS           |
| DIMENSIONES CAJA | 42 x 26 x 24 CM           | 42 x 26 x 24 CM           | 42 x 26 x 24 CM               |
| CERTIFICACION    | CESMEC                    | CESMEC                    | CESMEC                        |

## SOPORTES PARA EXTINTORES PORTATILES

|             |                                                          |                     |                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| NOMBRE      | SOPORTE MURAL 4, 6 Y 10 KG                               | SOPORTE 1 KG NEGRO  | SOPORTE 2 KG NEGRO    |
| CODIGO      | SOPETXL64                                                | SOP1PLANG           | SOP2PLANG             |
| MARCA       | FIRE MASTER                                              | FIRE MASTER         | FIRE MASTER           |
| USO         | EXTINTORES 4, 6 Y 10 KG P.Q.S<br>EXTINTORES 2, 5 Y 6 CO2 | EXTINTOR 1 KILO     | EXTINTOR 2 KILOS      |
| PESO        | 0,6 GRAMOS                                               | 0,8 GRAMOS          | 0,12 GRAMOS           |
| DIMENSIONES | 7 x 5,5 CENTIMETROS                                      | 20 x 10 CENTIMETROS | 25 x 11,5 CENTIMETROS |

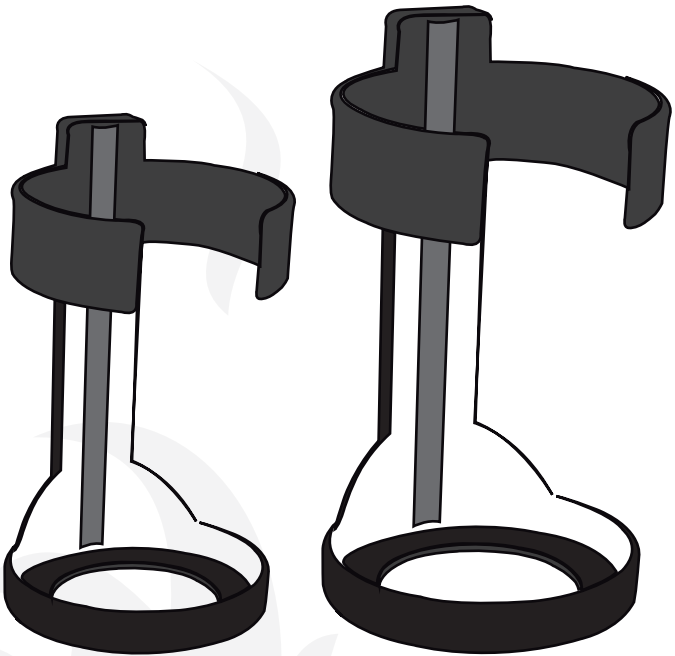

FIRE MASTER®



**FIRE MASTER®**

[WWW.FIRE-MASTER.CL](http://WWW.FIRE-MASTER.CL)